

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1

จังหวัดเชียงใหม่

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 เทศบาลนครเชียงใหม่ (ในท่าบารุ, ชุมชนศรีปิงเมือง, ชุมชนสันป่าเลียง,รร.กาวิละ,ค่ายกาวิละ ฯลฯ) อ.เมืองเชียงใหม่
- จุดที่ 2 ลำเหมืองแม่เหิยะ ต.แม่เหิยะ อ.เมือง
- จุดที่ 3 หมู่บ้านเชียงใหม่การเดิน ต.หนองจ่อม หมู่บ้านเจซี ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
- จุดที่ 4 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง
- จุดที่ 5 ลำห้วยหมู่นา, ลำเหมืองแม่ตาช้าง, ลำห้วยแม่ตาช่วย ต.น้ำแพร่ อ.หางดง

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

- 1.ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังปริมาณน้ำของสถานีวัดน้ำ P.67 และ P.1
 - 2.เฝ้าระวังพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เสริมความสูงกำแพงริมตลิ่งแม่น้ำปิงเพิ่มความจุลำน้ำจาก 450 ลบ.ม./วิ เป็น 550 ลบ.ม./วิ และอุดทอระบายน้ำเสียป้องกันน้ำปิงไหลย้อนเข้าเมือง ผันน้ำจากคลองส่งน้ำแม่แตงลงน้ำแม่ริมและแม่สา ,สูบน้ำจากห้วยข้างเคียนและห้วยแก้วลงคลองแม่แตง ,ผันน้ำจากคลองแม่แตงลงคลองขอย 1L-19L ,เร่งระบายน้ำจากคลองแม่ข่า โดยสถานีสูบน้ำศรีดอนชัยและสูบลงแม่น้ำปิงท้ายเมืองเชียงใหม่
 - 3.เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ เพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นที่เมื่อเกิดอุทกภัย
- ผู้รับผิดชอบ นายสิรภพ แท่นมณี (จน.คป.เชียงใหม่)
โทร 086-731-1488

จังหวัดลำพูน


จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 เขตเทศบาลเมืองลำพูน
- จุดที่ 2 พื้นที่โครงการแม่ปิงเก่า (น้ำแม่ลอบ น้ำแม่หาด น้ำแม่แตงและลำห้วยตม)
- จุดที่ 3 เทศบาลตำบลป่าซาง
- จุดที่ 4 บริเวณสองฝั่งของลำน้ำลี้ และลำน้ำสาขา
- จุดที่ 5 ตลิ่งทั้งสองฝั่งของแม่น้ำลี้ตอนล่าง

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. เฝ้าระวังพื้นที่ตัวอำเภอเมืองลำพูนและอำเภอป่าซาง
 - เมื่อระดับน้ำ ที่สถานี P.81 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีระดับสูงเกินกว่า 5.80 ม. ในอีก 7 ชั่วโมงถัดมาระดับน้ำที่สถานี P.5 อ.เมือง จ.ลำพูน ก็จะสูงถึง 5.00 ม. (เริ่มล้นตลิ่ง)
 - เมื่อระดับน้ำ ที่สถานี P.77 อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีระดับสูงเกินกว่า 3.80 ม. ในอีก 8-9 ชั่วโมงถัดมา ระดับน้ำที่สถานี P.87 อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ก็จะสูงถึง 4.10 ม. (เริ่มล้นตลิ่ง)
2. เฝ้าระวังตัวอำเภอบ้านโฮ่ง
 - เมื่อระดับน้ำ ที่สถานี P.76 อ.ลี้ จ.ลำพูน มีระดับสูงเกินกว่า 5.40 ม. ในอีก 15 ชั่วโมงถัดมา ระดับน้ำที่สถานี P.85 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ก็จะสูงถึง 3.50 ม. (เริ่มล้นตลิ่ง)

ผู้รับผิดชอบ นายสุรณวัฒน์ สุรการ (จน.คป.ลำพูน) โทร 087-175-9449

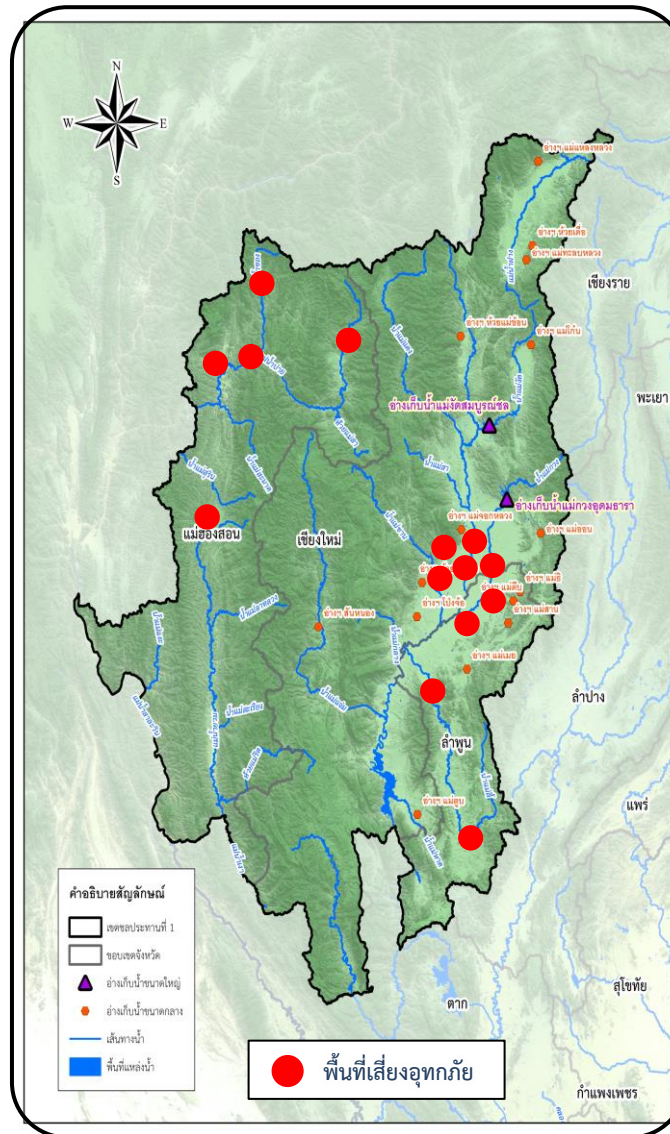

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 แม่น้ำปาย
- จุดที่ 2 แม่น้ำสาละ
- จุดที่ 3 แม่น้ำยวม
- จุดที่ 4 ห้วยแม่สะงา
- จุดที่ 5 ห้วยแม่สะงี

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

การเกิดอุทกภัยในพื้นที่เป็นลักษณะน้ำป่าไหลหลาก น้ำมาเร็วไปเร็ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาความลาดชันสูงไม่มีเครื่องมือในการควบคุม จะใช้วิธีการติดตามเฝ้าระวัง และคาดการณ์สภาพน้ำที่เกิดขึ้น ประสานงานแจ้งเตือนร่วมกับอำเภอ ป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง

- จุดวัดน้ำ ณ สถานีวัดน้ำฝายน้ำยวม สำหรับแจ้งเตือนภัยบริเวณท้ายฝายที่ระดับน้ำเฝ้าระวัง 212.337 ม.รทก.
 - จุดวัดน้ำ ณ สถานีวัดน้ำแม่น้ำปาย SW.5A สำหรับแจ้งเตือนภัยที่ระดับน้ำเฝ้าระวัง 181.455 ม.รทก.
- ผู้รับผิดชอบ นายปฏิพล รอดบุญฤทธิ์ (จน.คป.แม่ฮ่องสอน)
โทร 086-923-7528

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ในเขต สขป. 1 จำนวน 143 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ำ 8"-12" จำนวน 82 เครื่อง
2. รถสูบน้ำ 12" จำนวน 2 เครื่อง
3. รถชุด จำนวน 5 คัน
4. รถบรรทุก จำนวน 25 สะพาน
5. รถบรรทุกน้ำ จำนวน 16 หน่วย
6. รถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน
7. สะพานเหล็ก 1 หน่วย
8. เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 11 คัน

จัดทำโดย สำนักงานชลประทานที่ 1

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 2

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่

1. พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน
2. พื้นที่ตำบลฝายแก้ว อ.อำเภอเพียง
3. พื้นที่ตำบลโหล่นาน อ.อำเภอเวียงสา
4. พื้นที่ตำบลกลางเวียง อ.อำเภอเวียงสา

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. เฝ้าระวังปริมาณน้ำท่าที่สถานี N.1 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน หากปริมาณน้ำมากกว่า 800 ลบ.ม./วินาที ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่
2. เฝ้าระวังปริมาณน้ำท่าที่สถานี W.64 ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน หากปริมาณน้ำมากกว่า 800 ลบ.ม./วินาที ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ นายสมบัติ แปงมูล ตำแหน่ง จ.น.ค.น่าน โทร 08 1998 7237

จังหวัดน่าน

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่

1. พื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้
2. พื้นที่การเกษตรห้วยกรวนพะเยา ในเขตอำเภอดอกคำใต้, ภูมามยาว
3. พื้นที่ชุมชนเขตอำเภอเชียงม่วน
4. พื้นที่ชุมชนริมลำน้ำลาวเขตอำเภอเชียงคำ

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด หากมีฝนตกหนักและน้ำในลำน้ำสูงถึงระดับเตือนภัยให้ มีหนังสือแจ้งเตือน ผวจ. และ ปก.จังหวัด
2. เฝ้าระวังปริมาณน้ำท่าที่สถานี I.17 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่ ก่อนปริมาณน้ำมากกว่า 80 ลบ.ม./วินาที เพื่อลดผลกระทบกับชุมชนท้ายน้ำ
3. วางแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเตรียมเครื่องสูบน้ำติดตั้งในจุดเสี่ยงก่อนเกิดภัย
4. เฝ้าระวังที่สถานี Y31 (ความจุลำน้ำ 800 ลบ.ม./วินาที) แจ้งเตือนอำเภอเชียงม่วน หากปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเกิน 700 ลบ.ม./วินาที

ผู้รับผิดชอบ นายป๋ามโกษ ปิงเมือง ตำแหน่ง ผ.ค.พะเยา โทร. 08 9710 4057

จังหวัดพะเยา

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่

1. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณ ต.ทุ่งฮั่ว ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ
2. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณ ต.แม่สุก ต.เวียงนคร อ.แจ้ห่ม
3. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณ ต.แจ้ห่ม ต.ทุ่งกว๋าว ต.บ้านอ. อ.เมืองปาน
4. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณ เขต ทด.เมืองลำปาง อ.เมืองลำปาง
5. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณ ต.เนินบุรี ต.ลอมแรต อ.เถิน
6. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณ ต.แม่ป๋อ ต.แม่พริก อ.แม่พริก

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย


1. เฝ้าระวังปริมาณน้ำท่าตามสถานีวัดน้ำ TW.1C ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กรณีที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 250 ลบ.ม./วินาที จะมีผลกระทบในเขตเทศบาลเมืองลำปาง จะทำการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่ริมตลิ่งน้ำวัง ในเขตเทศบาล เมืองลำปาง ให้เฝ้าระวัง

2. เฝ้าระวังตามสถานีวัดน้ำท่า ได้แก่ TW.17A, TW.1C, TW.22, TW.5A, TW.6A

3. การช่วยเหลือด้านเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน

ผู้รับผิดชอบ นายณิต คำม้าย ตำแหน่ง จ.น.ค.ลำปาง โทร 08 1859 0952

จังหวัดลำปาง

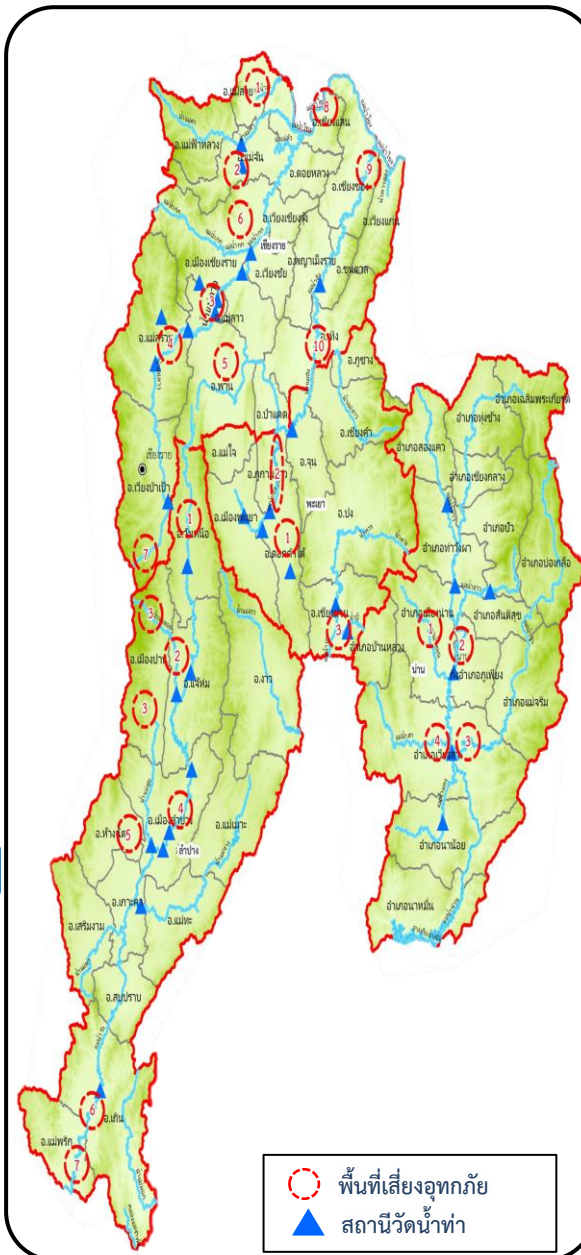

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

สถานีวัดน้ำท่า

จังหวัดเชียงราย

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 10 จุด ได้แก่

1. พื้นที่ริมแม่น้ำสาย บริเวณตลาดสายลมจอย และบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าโรงแรมแมโจงเตลต้า ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
2. พื้นที่ริมแม่น้ำแม่จัน บริเวณแยกแม่จัน -ท่าตอนและ บริเวณถนนพหลโยธินหน้าโรงพยาบาลแม่จัน อ.แม่จัน
3. พื้นที่ริมน้ำห้วยล้านพลับพลา ห้วยล้านยาว ต.โป่งแพร่ - ต.จอมหมอกแก้ว และน้ำแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่ลาว
4. พื้นที่บ้านหนองคำ และริมแม่น้ำแม่พริก อำเภอแม่สรวย
5. พื้นที่ริมแม่น้ำแม่แก้ว น้ำแม่ควา บริเวณ ต.แม่ฮ้อ อ.พวน
6. พื้นที่ริมแม่น้ำข้าวต้ม น้ำนางแล บริเวณถนนพหลโยธินหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และน้ำโป่งพระบาท บริเวณถนนพหลโยธินหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมืองเชียงราย
7. พื้นที่ริมแม่น้ำแม่แก้ว น้ำแม่ควา บริเวณ ต.แม่ฮ้อ อ.เวียงป่าเป้า
8. พื้นที่น้ำห้วยกรวน ชุนน้ำเอ็น แม่น้ำโขง บริเวณ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน
9. พื้นที่ริมลำน้ำ ห้วยน้ำม้า, น้ำช้าง ต.สถาน ห้วยห้วย ต.ศรีดอนชัย ห้วยฮ้อ ต.ห้วยฮ้อ อ.เชียงของ
10. พื้นที่ริมน้ำหาวง ต.ดับเต้า อ.เทิง

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. เฝ้าระวังปริมาณน้ำท่าที่สถานี G.8 บ้านต้นยาง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย หากปริมาณน้ำมากกว่า 250 ลบ.ม./วินาที ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบในเขตชุมชน
2. เฝ้าระวังปริมาณน้ำท่าที่สถานี G.10 บ้านหนองคำ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย หากปริมาณน้ำมากกว่า 200 ลบ.ม./วินาที ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบในเขตชุมชน
3. เฝ้าระวังจุดวิกฤติได้สะพานด่านพรมแดน ไทย - เมียนมาร์
4. การเฝ้าระวังและเตือนภัยด้วยระบบโทรมาตรลุ่มน้ำกัก.

ผู้รับผิดชอบ นายพนพร สารพิพัฒน์ ตำแหน่ง จ.น.ค.เชียงราย โทร 08 6835 2619

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ

ในเขต สขป. 2 จำนวน 79 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ำ จำนวน 67 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน - เครื่อง
3. รถชุด จำนวน 1 คัน
4. สะพานเหล็ก จำนวน - สะพาน
5. เครื่องจักรสนับสนุนอื่น เช่น รถบรรทุก จำนวน 11 หน่วย

จัดทำโดย สำนักงานชลประทานที่ 2



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 3

จังหวัดอุดรธานี

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 2 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุดรธานี
- จุดที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุดรธานี

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

- เครื่องสูบน้ำ จำนวน 11 เครื่อง

ผู้รับผิดชอบ นายกริธาทัพ บุญศรีศิริโท ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โทร. 080-443-5143

จังหวัดพิษณุโลก

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 7 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 อ.พรหมพิราม บริเวณท้ายเขื่อนนเรศวร ทรบ.ทุ่งสาน ทรบ.ท่าทอง ต.หนองแถม ต.ศรีภิรมย์ ต.พรหมพิราม ต.ท่าช้าง
- จุดที่ 2 อ.วัดโบสถ์ ต.ท่างาม
- จุดที่ 3 อ.วังทอง ต.วังทอง ต.วังพิถล ต.พันชาลี ต.ชัยนาม ต.แม่ระกา ต.หนองพระ
- จุดที่ 4 อ.บางระกำ ต.ท่านางงาม ต.ชุมแสงสงคราม ต.บางระกำ ต.คุยม่วง
- จุดที่ 5 อ.เมือง ต.บ้านกร่าง
- จุดที่ 6 อ.เนินมะปราง ต.ชมพู ต.วังยาง ต.วังโพรง ต.ไทรย้อย ต.บ้านม่วง
- จุดที่ 7 อ.บางกระทุ่ม ต.นครป่าหมาก ต.เนินกุ่ม ต.วัดตายม ต.ท่าศาล ต.บางกระทุ่ม ต.บาลสนามคลี

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

- เครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน

ผู้รับผิดชอบ นายภฤณ จันทรแก้ว ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส โทร 080-341-8668


จังหวัดพิจิตร

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 48 จุด ได้แก่

1. อ.เมือง 10 ตำบล พื้นที่ 14,723 ไร่
2. อ.ตะพานหิน 5 ตำบล พื้นที่ 10,577 ไร่
3. อ.บางมูลนาก 7 ตำบล พื้นที่ 14,857 ไร่
4. อ.สากเหล็ก 1 ตำบล พื้นที่ 1,408 ไร่
5. อ.วชิราขาม 3 ตำบล พื้นที่ 11,658 ไร่
6. อ.สามง่าม 4 ตำบล พื้นที่ 28,239 ไร่
7. อ.โพธิ์ประทับช้าง 5 ตำบล พื้นที่ 19,600 ไร่
8. อ.บึงนาราง 4 ตำบล พื้นที่ 9,387 ไร่
9. อ.โพทะเล 8 ตำบล พื้นที่ 19,742 ไร่

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

ผู้รับผิดชอบ นายประวิทย์ เปรมศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โทร 081-2846793

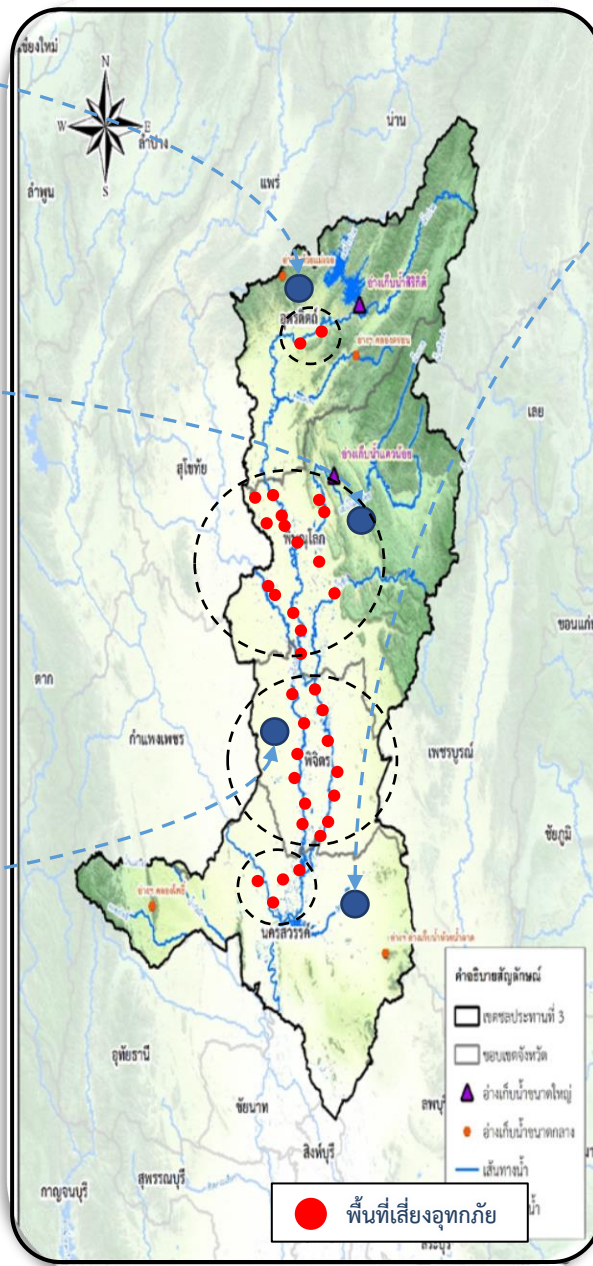

จังหวัดนครสวรรค์

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 บริเวณคลองขมจีน ต.หนองกระโดน และ ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
- จุดที่ 2 บริเวณคลองท่ามะนาว ทรบ.ห้วยสระ ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
- จุดที่ 3 บริเวณ ปตร.ห้วยไร่ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

- เครื่องสูบน้ำ จำนวน 18 เครื่อง
- รถนาค จำนวน 2 คัน
- เรือนาค จำนวน 4 ลำ

ผู้รับผิดชอบ นายวีระ ด้านสกุลเจริญ ตำแหน่งตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โทร 08-3621-7663

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ
ในเขต สขป. 3 จำนวน 42 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ำ จำนวน 32 เครื่อง
2. รถบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน
3. รถนาค จำนวน 2 คัน
4. เรือนาค จำนวน 4 ลำ

จัดทำโดย สำนักงานชลประทานที่ 3

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 4

จังหวัดแพร่

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 พื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ บริเวณบ้านร้องซึปลา
- จุดที่ 2 พื้นที่ริมลำห้วยแม่สาย-แม่ก้อน บริเวณฝายบ้านใน ต.ซ้อแฮ อ.เมือง
- จุดที่ 3 พื้นที่ริมลำห้วยแม่มาน ห้วยอ่างฯ แม่มาน

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแบบพลวัต (Dynamic Operation Curve : DOC)
 2. ติดตามสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่า เฝ้าระวังสถานีวัดน้ำ Y20 อ.สอง Y1C อ.เมือง และ Y.37 อ.วังชิ้น ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนภัย กรณีเกิดวิกฤต
 3. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชน
- ผู้รับผิดชอบ นายเชิดพงษ์ ศรีเทา (จน.คป.แพร่) โทร. 095-3589029

จังหวัดสุโขทัย

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 คลองแม่ซ้ายฝายขาว (ท้ายปตร.คลองน้ำโจน)
- จุดที่ 2 คลองยม-น่าน (ปตร.วังทอง)
- จุดที่ 3 คลองยม-น่าน (ท้ายปตร.หนองปึกกระทุ่ม)
- จุดที่ 4 ปตร.บ้านยางซ้าย
- จุดที่ 5 บริเวณโรงพยาบาลสุโขทัย

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. เสริมคันกันน้ำ
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง
3. เร่งการระบายน้ำเข้าสู่แก้มลิง หรือพื้นที่ลุ่มต่ำ

ผู้รับผิดชอบ นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง (จน.คป.สุโขทัย) โทร.09-5494-6635

จังหวัดตาก


จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 พื้นที่ริมแม่น้ำวัง อ.สามเงา และ อ.บ้านตาก
- จุดที่ 2 พื้นที่เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวด
- จุดที่ 3 พื้นที่เทศบาลเมืองตาก
- จุดที่ 4 พื้นที่ริมแม่น้ำเมย ต.วาเลย์ อ.พพบพระ

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. เก็บกักปริมาณน้ำบางส่วนที่อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน และผันน้ำเลี้ยงเมืองลงสู่แม่น้ำเมย รวมทั้งผันน้ำเข้าสู่แก้มลิงธรรมชาติ
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง

ผู้รับผิดชอบนายรัชชัย กิจจณารักษ์ (จน.คป.ตาก) โทร. 08 1724 4125

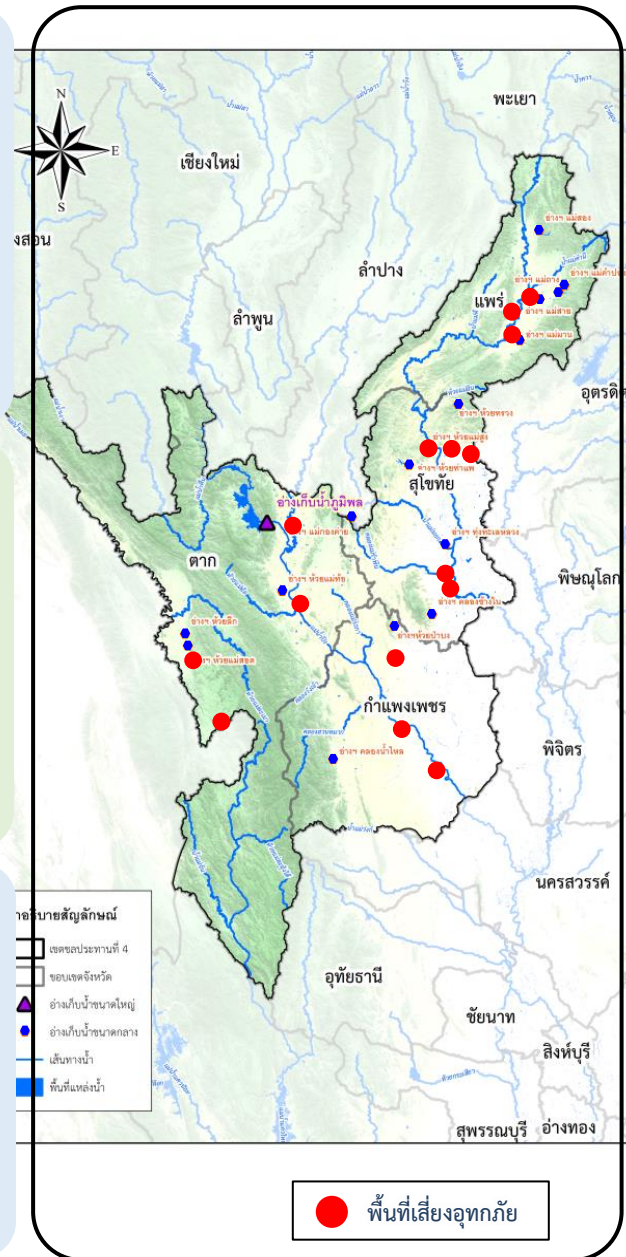

จังหวัดกำแพงเพชร

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 พื้นที่เทศบาลอำเภอพรานกระต่าย
- จุดที่ 2 พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาคลองสวนหมาก บริเวณตลาดและชุมชนตำบลนครชุม อำเภอเมือง
- จุดที่ 3 พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาคลองขลุ อำเภอคลองขลุ อำเภอปางศิลาทอง อำเภอลำลูกเกด

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ตัดยอดน้ำหลากจากพื้นที่ฝั่งตะวันตกเข้าพื้นที่ฝั่งตะวันออก โดยรับน้ำผ่าน ปตร.ท่อทองแดง ปตร.วังบัว ปตร.วังยาง และปตร.หนองขวัญ
 2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชน
- ผู้รับผิดชอบ นายโชคชัย เสนาะเกียรติ (จน.คป.กำแพงเพชร) โทร. 08-8959-9114

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ
ในเขต สขป. 4 จำนวน 70 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ำ จำนวน 57 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน - เครื่อง
3. รถชุด จำนวน 4 คัน
4. สะพานเหล็ก จำนวน - สะพาน
5. เครื่องจักรสนับสนุนอื่น จำนวน 9 หน่วย

จัดทำโดย สำนักงานชลประทานที่ 4

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 5

จังหวัดอุดรธานี

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่

1. บริเวณถนนเข้าอ่างฯหนองสำโรง ต.หมู่น อ.เมืองอุดรธานี
2. บริเวณบ้านไทยสมุทร ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี
3. บริเวณบ้านดั่งขัน ต.หินโงม อ.สร้างคอม
4. บริเวณสถานี KH.53 บ้านหนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ

จังหวัดเลย


จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่

1. เฝ้าระวังพื้นที่เขตเทศบาลวังสะพุง
2. เฝ้าระวังพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเลย
3. เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน
5. เฝ้าระวังสถานีการณน้ำ สถานี Kh.28 อ.วังสะพุง จ.เลย
ระดับน้ำเตือนภัยที่ 7.80-9.80 ม. อัตราการไหล 430-679 ลบ.ม./วินาที

จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่

1. เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู
2. สองฝั่งลำพะเนียงบริเวณที่ลุ่มต่ำช่วงเหนือน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ขึ้นไประยะทาง 20 กิโลเมตร (อ.โนนสัง)
3. สองฝั่งลำน้ำพองบริเวณที่ลุ่มต่ำช่วงเหนือน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ขึ้นไประยะทาง 15 กิโลเมตร (อ.ศรีบุญเรือง)

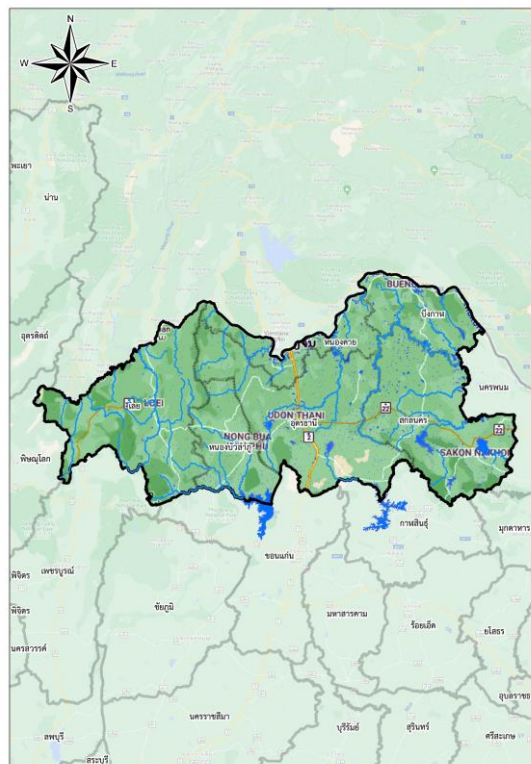

● พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จังหวัดสกลนคร

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่

1. เฝ้าระวังสถานีการณน้ำ สถานี Kh.93 แม่น้ำสงคราม บ้านโคกคาไหล อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ระดับน้ำเตือนภัยที่ 4.00-5.00 ม. อัตราการไหล 30-70 ลบ.ม./วินาที
2. เฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมคลองระบายน้ำ D1 กม. 25+000 -29+400 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
3. เฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมคลองระบายน้ำ D1 กม. 18+000 -22+000 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
4. เฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมคลองระบายน้ำ D1 กม. 19+000 -10+000 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

จังหวัดหนองคาย

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่

1. เฝ้าระวังสถานีการณน้ำ สถานี Kh.97 อ.เชียงคาน จ.เลย
ระดับน้ำเตือนภัยที่ 17.00-19.00ม.
2. เฝ้าระวังระดับน้ำโขง จากสถานีวัดน้ำ Kh.1 อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ระดับตลิ่ง 165.33 ม. ระดับเฝ้าระวัง +162.00 ม.
ระดับเตือนภัย +163.00 ม.
3. พื้นที่เสี่ยงคือบริเวณริมตลิ่งนอกเขตพังกันน้ำโขง
4. พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เมื่อระดับน้ำโขง +163.00ม. และมีฝนตกในพื้นที่ 60 มม. จะมีปัญหาการระบายน้ำในเขตเทศบาล จำเป็นต้องมีเครื่องสูบน้ำประจำที่ระบาย

จังหวัดบึงกาฬ

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 1 จุด ได้แก่

1. สถานีวัดน้ำท่า Kh.100 บ้านพันลำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ระดับเตือนภัยที่ +11.00 - 13.00 เมตร



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 5 (ต่อ)



จังหวัดหนองบัวลำภู


จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่

1. เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู
2. สองฝั่งลำพะเนียงบริเวณที่ลุ่มต่ำช่วงเหนือน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ขึ้นไประยะทาง 20 กิโลเมตร (อ.โนนสัง)
3. สองฝั่งลำน้ำพองบริเวณที่ลุ่มต่ำช่วงเหนือน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ขึ้นไประยะทาง 15 กิโลเมตร (อ.ศรีบุญเรือง)

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ปิดบานอาคารบังคับน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่สูบน้ำจากเขตเทศบาลเมืองออกสู่ลำพะเนียงในช่วงที่ระดับน้ำลำพะเนียงสูง
2. ประสานการระบายน้ำกับเขื่อนอุบลรัตน์ไม่ให้เกินระดับเก็บกัก
3. ประสานการระบายน้ำกับเขื่อนอุบลรัตน์ไม่ให้เกินระดับเก็บกัก

ผู้รับผิดชอบ นายปราโมทย์ พึ่งเพียร ตำแหน่ง
จน.คป.หนองบัวลำภู โทร. 08-1263-1513

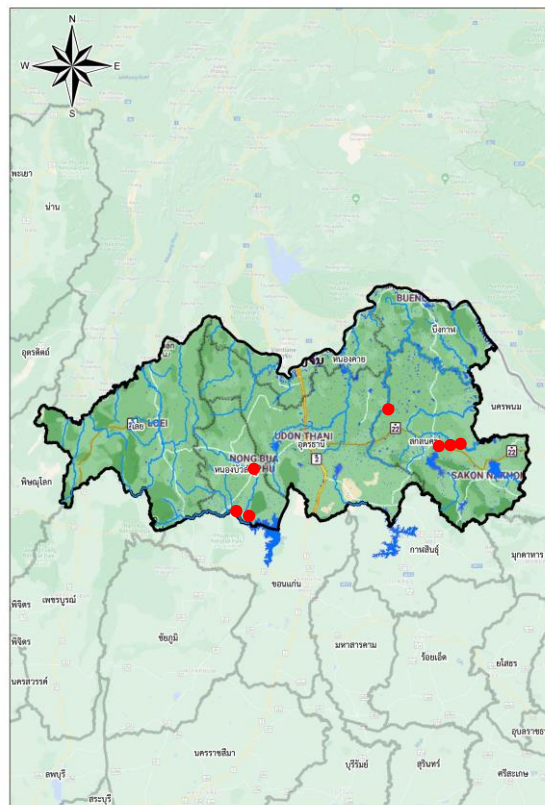

● พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จังหวัดสกลนคร

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่

1. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ สถานี Kh.93 แม่น้ำสงคราม บ้านโคกคาไหล อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ระดับน้ำเตือนภัยที่ 4.00-5.00 ม. อัตราการไหล 30-70 ลบ.ม./วินาที
2. เฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมคลองระบายน้ำ D1 กม. 25+000 - 29+400 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
3. เฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมคลองระบายน้ำ D1 กม. 18+000 - 22+000 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
4. เฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมคลองระบายน้ำ D1 กม. 19+000 - 10+000 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง / เล็ก พยายามกักเก็บน้ำที่ไหลมาจากภูเขาหรือบางแห่งทำหน้าที่เป็นแก้มลิง หน่วงน้ำก่อนระบายลงสู่ลำน้ำสายหลัก
2. ปริมาณน้ำเก็บกักใกล้ถึง 70-80 % ของความจุอ่างแล้ว จะทยอยระบายน้ำลงสู่พื้นที่ด้านล่าง เพื่อให้อ่างสามารถรับน้ำได้อีก
3. ได้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
4. มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาช่วงวิกฤติ

ผู้รับผิดชอบ นายวัชรพงศ์ ศรีสำราญ ตำแหน่ง จน.คป.สกลนคร โทร. 08-1873-9567

จัดทำโดย สำนักงานชลประทานที่ 5

จังหวัดหนองคาย

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่

1. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ สถานี Kh.97 อ.เชียงคาน จ.เลย ระดับน้ำเตือนภัยที่ 17.00-19.00ม.
2. เฝ้าระวังระดับน้ำโขง จากสถานีวัดน้ำ Kh.1 อ.เมือง หนองคาย จ.หนองคาย ระดับตลิ่ง 165.33 ม. ระดับเฝ้าระวัง +162.00 ม. ระดับเตือนภัย +163.00 ม.
3. พื้นที่เสี่ยงคือบริเวณริมตลิ่งนอกเขตพนังกั้นน้ำโขง
4. พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เมื่อระดับน้ำโขง +163.00ม. และมีฝนตกในพื้นที่ 60 มม. จะมีปัญหาการระบายน้ำในเขตเทศบาล จำเป็นต้องมีเครื่องสูบน้ำประจำท่อระบาย


ลุ่มน้ำโงม

1. เฝ้าระวังน้ำท่วมในเขตพื้นที่สถานีสูบน้ำ P7 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่
2. เฝ้าระวังพื้นที่ที่จะเกิดน้ำท่วม สถานี P.7 P.8 P.9 และ P.10

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ควบคุมระดับน้ำในลำห้วยที่มีบานประตูระบายน้ำ
2. แจ้งเตือนภัยในระดับเตือนภัย
3. ใช้เครื่องสูบน้ำในการช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ พื้นที่เสี่ยง
4. ระบายน้ำในอ่างฯห้วยโงมและอ่างฯห้วยลาน ลงสู่ลำน้ำโขงเพื่อรองรับปริมาณน้ำ
5. สูบน้ำในอ่างฯห้วยโงมออกสู่แม่น้ำโขง กรณีเมื่อไม่สามารถระบายน้ำโดย Gravity ได้

ผู้รับผิดชอบนายเอกวิชัย เทียงภักดิ์ ตำแหน่ง. จน.คป.หนองคาย โทร. 08-9745-5144

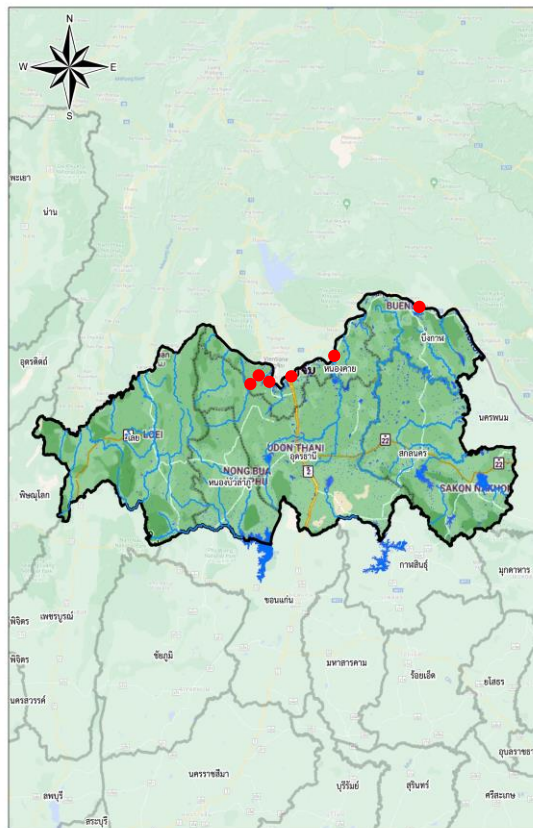

● พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จังหวัดบึงกาฬ

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 1 จุด ได้แก่

1. สถานีวัดน้ำท่า Kh.100 บ้านพันลำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ระดับเตือนภัยที่ +11.00 - 13.00 เมตร

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ประตูระบายน้ำห้วยบางบาต มีการพร่องน้ำก่อนเข้าฤดูฝน และในช่วงฤดูฝนจะระบายน้ำ โดยรักษาระดับน้ำไม่ให้เกินระดับน้ำสูงสุดที่ + 151.75 เมตร (รทก.)
2. ระดับเตือนภัยที่สถานีวัดน้ำท่า Kh.1 อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย แจ้งเตือนที่ +11.00-13.00 ม.

ผู้รับผิดชอบนายอนุวัฒน์ มะลิรส ตำแหน่ง. จน.คป.บึงกาฬ โทร. 08-4513-3216

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ
ในเขต สขป. 5 จำนวน 151 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ำ จำนวน 73 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 10 เครื่อง
3. รถแทรกเตอร์/รถชุด จำนวน 26 คัน
4. เครื่องจักรสนับสนุนอื่นๆ จำนวน 27 หน่วย

จัดทำโดย สำนักงานชลประทานที่ 5



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 6

จ.ชัยภูมิ

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด

อ.เมือง อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.บ้านเขว้า

ผู้รับผิดชอบ นายสุพล ตามควร

ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส โทร. 081-9756567

จ.ขอนแก่น

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด

อ.เมือง อ.บ้านแฮด อ.บ้านไผ่ อ.น้ำพอง

อ.มัญจาคีรี อ.น้ำพอง อ.ชุมแพ

ผู้รับผิดชอบ นายยุทธนา กองถวิล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการ โทร. 080-4586416

จ.มหาสารคาม

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด

อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย อ.เมือง

ผู้รับผิดชอบ นายสมเกียรติ กิตติวุฒิศิลป์

ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส โทร 081-9757189

จ.กาฬสินธุ์

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 7 จุด

อ.เมือง อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย อ.เขาวง อ.นาคู

ผู้รับผิดชอบ นายเกริกกรัง สุกควนิช

ตำแหน่ง ผคป.กาฬสินธุ์ โทร 095-7715283


จ.ร้อยเอ็ด

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 12 จุด

อ.จังหาร อ.เชียงขวัญ อ.ธวัชบุรี อ.ทุ่งเขาหลวง อ.เสลภูมิ

ผู้รับผิดชอบ นายสมพงษ์ จันทรมรรพ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โทร 08-5249-1866

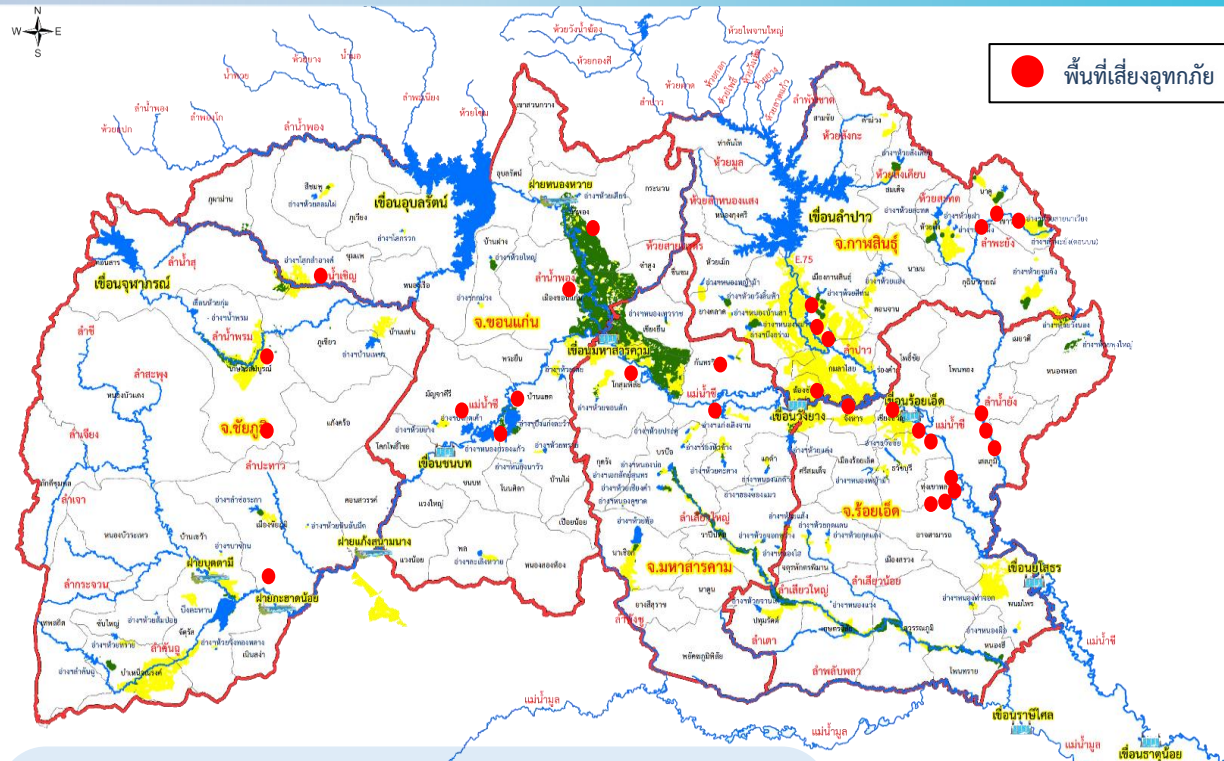

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ที่สำคัญในเขต สขป.6

1. ตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อนและอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน, กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เศษวัชพืช
2. บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกัก (Dynamic Rule Curve)
3. วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและติดตั้งธงสัญลักษณ์เตือนภัย
4. ติดตาม วางแผนและบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศ และแผนที่ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)
4. ใช้อาคารชลประทานและระบบชลประทานบริหารจัดการน้ำ
5. จัดจราจรน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ ได้แก่ ลุ่มน้ำชี, ลุ่มน้ำพรม-เชิญ, ลุ่มน้ำลำคันฉู, ลุ่มน้ำลำปะทาว
6. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยเป็นประจำทุกปี

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมื่อ
ในเขต สขป.6 จำนวน 129 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ำ จำนวน 130 เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง
3. รถชุด จำนวน 5 คัน
4. เครื่องจักรสนับสนุนอื่น จำนวน 3 หน่วย
5. รถบรรทุกน้ำ จำนวน 8 คัน
6. รถแมคโฮร จำนวน 1 คัน
7. เรือกำจัดวัชพืช จำนวน 5 ลำ

จัดทำโดย สำนักงานชลประทานที่ 6



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 7

จังหวัดนครพนม

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 11 จุด ได้แก่

1. ปตร.หนองบัว บ.หนองบัว ต.นาหว้า อ.นาหว้า
2. ปตร.น้ำอูน บ.ปากอูน ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม
3. จุดวัดน้ำระดับน้ำลำน้ำสงคราม บ.แพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม
4. จุด ปตร.ห้วยทวย บ.กะเสริม ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน
5. จุดวัดระดับน้ำแม่น้ำโขง บ.หนองแสง ต.ในเมือง อ.เมือง
6. จุดวัดระดับน้ำลำห้วยบังกอ บ.ท่าค้อ ต.ท่าค้อ อ. เมือง
7. จุดวัดระดับน้ำลำห้วยบังฮวก บ.ดอนนางหงส์ ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม
8. บ้านฝักอีดู่ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก
9. บ้านดงอินน้ำ ต.พระซอง อ.นาแก
10. บ้านนาบัว ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร
11. บ้านหนองห้าง ต.หนองสังข์ อ.เมือง


แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ติดตาม เฝ้าระวัง ระดับน้ำ ปริมาณน้ำท่า สถานีวัดน้ำที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำก่ำ ลุ่มน้ำบัง และ หนองหาร
2. แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้หน่วยงานและประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
3. วิเคราะห์สาเหตุน้ำท่วมและแนวทางการรับมือสถานการณ์น้ำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
4. กำหนดแนวทางดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำก่ำให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
5. ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจุดต่างตามลำน้ำก่ำ เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง
6. การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและบำรุงรักษาพื้นที่รับน้ำ

ผู้รับผิดชอบ นายรณฤทธิ์ อินเดิมมา

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร. 084-792-6145

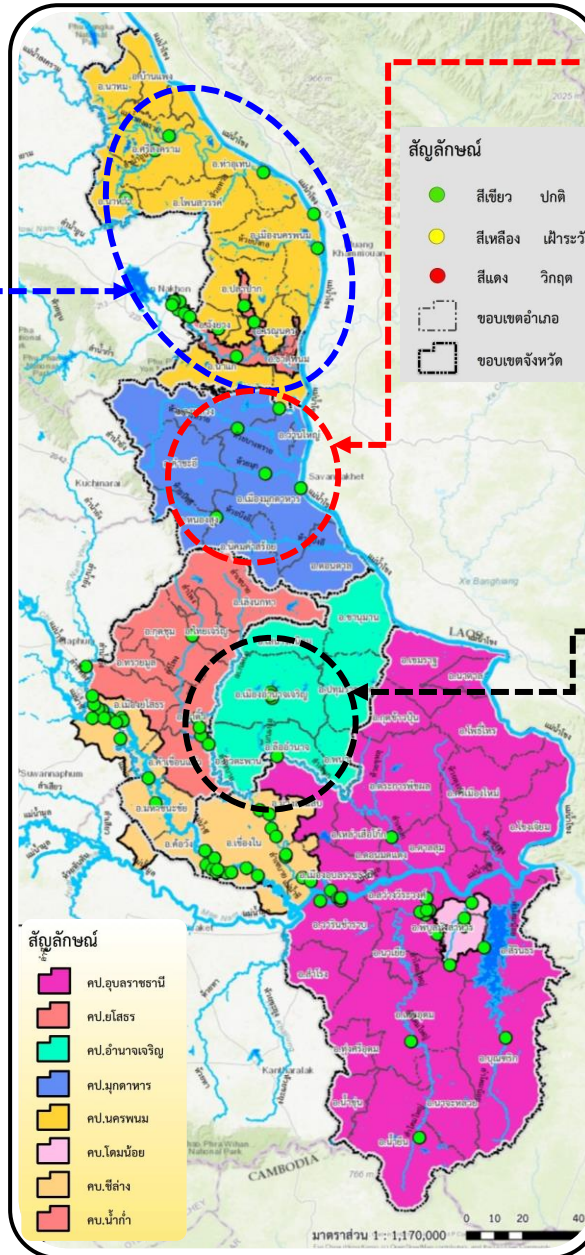

จังหวัดมุกดาหาร

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่

1. หน้าวัดศรีบุญเรือง บ.ศรีบุญเรือง ต.ในเมือง อ.เมือง
2. สะพานบ้านแก่นเต่า บ.แก่นเต่า ต.โพธิ์ทราย อ.เมือง
3. สะพานบ้านนาตะแบง บ.นาตะแบง ต.ภูวง อ.หนองสูง
4. สะพานบ้านก้านเหลืองตง บ.ดงมอน-ก้านเหลืองตง ต.ดงมอน อ.เมือง
5. สะพานบ้านย้อมพัฒนา บ.ย้อม ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ควบคุมระดับน้ำในลำห้วยที่มีบ้านประตูระบายน้ำ
2. แจ้งเตือนภัยในระดับเตือนภัย
3. ใช้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วม บริเวณพื้นที่เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ นายต่อศักดิ์ ภูผา

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร. 089-280-2009

จังหวัดอำนาจเจริญ

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่

1. BOX CULVERTS ห้วยแดง ชุมชนบึงพัฒนา ต.บึง อ.เมือง
2. ขอยเกษตรสิน ชุมชนศรีมงคล ต.บึง อ.เมือง
3. ขอยวิจารณ์ ชุมชนสุขสำราญ ต.บึง อ.เมือง
4. บ้านดอนวุ่น ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน
5. สะพานข้ามลำเซบก บ.อำนาจ ต.อำนาจ อ.สิรินธร

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. วางแผนการบริหารจัดการน้ำ และสำรวจพื้นที่เสี่ยง เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและหาแนวทางป้องกันตามแหล่งน้ำต่าง ๆ
2. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ
3. เตรียมพร้อม เครื่องจักร เครื่องมือ กระสอบทราย รถขุดดิน บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยกรณีน้ำท่วมขัง เมื่อมีฝนตกหนักและการระบายน้ำในพื้นที่
4. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน
5. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานการณ์ให้กับประชาชน หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น
6. แจ้งเตือนภัยในระดับเตือนภัย
7. พร่องน้ำในลำห้วยต่าง ๆ ที่เป็นสาขา ก่อนน้ำเอ่อหนุน

ผู้รับผิดชอบ นายศิริศักดิ์ ชุดิธนิธะกุล

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โทร. 081-760-4487



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 7 (ต่อ)



จังหวัดอุบลราชธานี

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 17 จุด ได้แก่

1. ต.ในเมือง (ชุมชนวังแดง) อ.เมือง
2. ต.ในเมือง (ชุมชนวังแดง2) อำเภอเมือง
3. ต.แจระแม (ชุมชนหาดคูเต่า) อ.เมือง
4. ต.วารินชำราบ (ชุมชนหาดสวนยา) อ.วารินชำราบ
5. ต.วารินชำราบ (ชุมชนเกตุแก้ว) อ.วารินชำราบ
6. ต.วารินชำราบ (ชุมชนท่าบั้งมิ่ง) อ.วารินชำราบ
7. ต.วารินชำราบ (ชุมชนตึ๋งาม) อ.วารินชำราบ
8. ต.ท่าเมือง (บ้านโอด) อ.ดอนมดแดง
9. ต.ไร่ใต้ (บ้านไร่ใต้) อ.พิบูลมังสาหาร
10. ต.ไร่ใต้ (บ้านไร่เหนือ) อ.พิบูลมังสาหาร
11. ต.ไร่ใต้ (บ้านไร่กลาง) อ.พิบูลมังสาหาร
12. ต.ไร่ใต้ (บ้านแก่งโพธิ์) อ.พิบูลมังสาหาร
13. ต.ไร่ใต้ (บ้านผักหย่า) อ.พิบูลมังสาหาร
14. ต.โพธิ์ไทร (บ้านสร้างแก้ว) อ.พิบูลมังสาหาร
15. ต.กลาง (บ้านคำสำราญ) อ.เดชอุดม
16. ต.โคมประดิสฐ์ (บ้านกุดเชียงม่วน) อ.น้ำยืน
17. ต.โพนงาม (บ้านโพนสุขสันต์) อ.บุณฑริก

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. มาตรการไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง

- จัดเตรียมเครื่องจักร/เครื่องมือประกอบ
- จัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อจัดทำคันกันน้ำชั่วคราวในพื้นที่เหมาะสม
- ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานการณ์ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ


2. มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง

- วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ และซ่อมแซมอาคารชลประทาน

ผู้รับผิดชอบ นายสิริวัฒน์ ปานคำ

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร. 061-549-4194

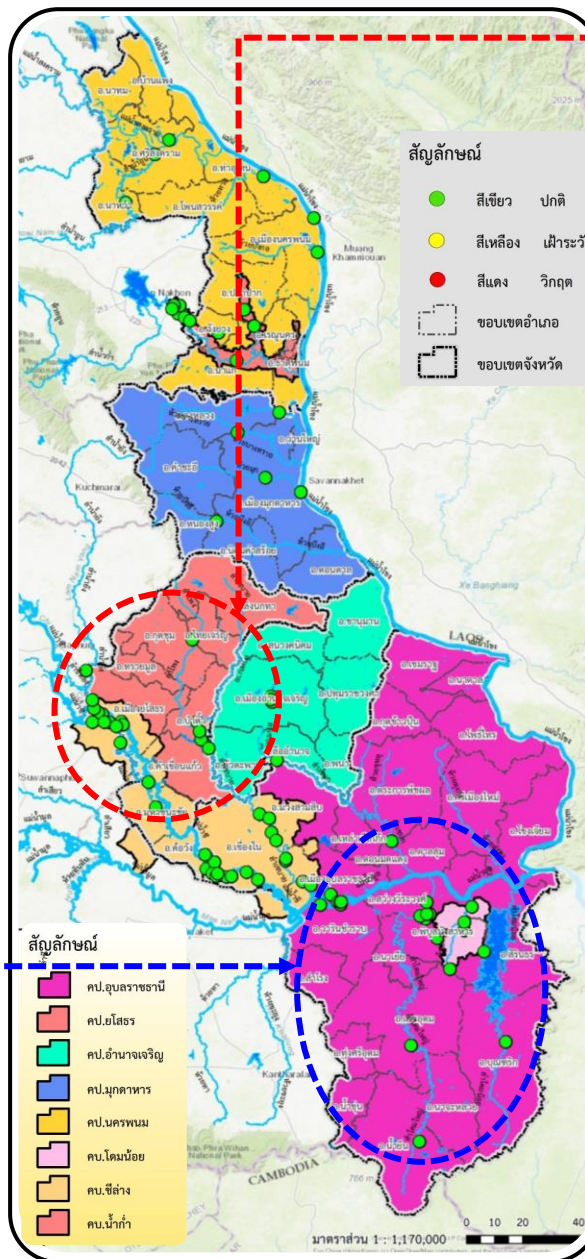

จังหวัดยโสธร

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 15 จุด ได้แก่

1. ด้านหลังสถานี E2A บ.สำราญ ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร
2. บุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ เทศบาลเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร
3. ลำชีหลง บ.ท่าเยี่ยม ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร
4. สะพานข้ามลำน้ำยัง บ.ใหม่ชุมพร ต.เค็ด อ.เมืองยโสธร
5. เขื่อนยโสธร บ.หนองหอย ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร
6. ฝายโพธิ์ศรี บ.โพธิ์ศรี ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว
7. ฝายท่าค้อไทย บ.กุดเป่ง ต.เหล่าโฮ อ.คำเขื่อนแก้ว
8. ฝายห้วยโงงหาย บ.กุดสำโรง ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว
9. สะพานข้ามห้วยลำโพง บ.ช่งแย้ ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ
10. บริเวณสถานี E20.A บ.ฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย
11. ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร
12. ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร
13. ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร
14. ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร
15. ต.กุดกง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. พร่องน้ำในลำห้วยต่าง ๆ ที่เป็นสาขา ก่อนน้ำเอ่อท้น
2. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ น้ำซีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา
3. ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
4. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน
5. เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ
6. จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการแก้ปัญหาการเกิดเหตุวิกฤติฉุกเฉิน
7. ประชุมคณะกรรมการ JMC เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ
8. ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และติดตามสภาพภูมิอากาศและข้อมูลน้ำทำในลำน้ำหลักและลำน้ำรองเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและการจัดจรรจนน้ำ


ผู้รับผิดชอบ นายพงศ์พัศ คำศรี

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร. 087-444-7123

จัดทำโดย สำนักงานชลประทานที่ 7

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 7 (ต่อ)

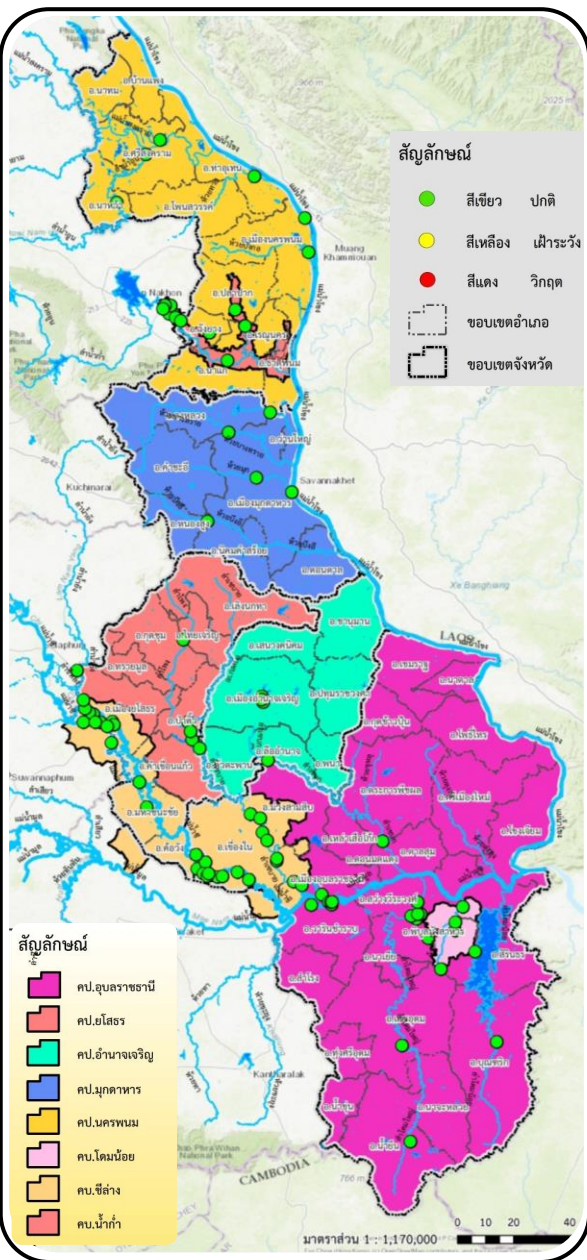

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ในเขต สขป.7 จำนวน 477 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ำ	จำนวน	66	เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน้ำ	จำนวน	390	เครื่อง
3. รถชุด	จำนวน	4	คัน
4. สะพานเหล็ก	จำนวน	-	สะพาน
5. รถบรรทุกเทท้าย	จำนวน	3	คัน
6. รถบรรทุกน้ำ	จำนวน	4	คัน
7. รถบรรทุกขนาด 6 ตัน	จำนวน	6	คัน
8. รถแทรกเตอร์ ชนิดตัดหญ้า-ชุดหลัง ล้อยาง	จำนวน	1	คัน
9. เครื่องจักรสนับสนุนอื่น	จำนวน	3	คัน



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 8

จังหวัดนครราชสีมา

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 61 จุด ได้แก่

1. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณชุมชนหมู่บ้านพบสุข บริเวณตลาดนัดเซฟวัน บริเวณหน้าค่ายสุรนารี บริเวณแยกหัวทะเล บริเวณหอการค้าจังหวัด นครราชสีมา หมู่บ้านจามจรี ถนนหน้าค่ายสุรนารี
2. พื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำ บริเวณ อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.โชคชัย อ.เสิงสาง อ.ครบุรี อ.พิมาย อ.ด่านขุนทด อ.โนนไทย อ.โนนสูง อ.ชุมพวง อ.บัวใหญ่ อ.บัวลาย อ.สีดา และ อ.โนนแดง

จังหวัดบุรีรัมย์

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 30 จุด ได้แก่

พื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำ บริเวณ อ.คูเมือง อ.นาโพธิ์ อ.พุทไธสง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.ละหานทราย อ.ปะคำ อ.โนนดินแดง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.นางรอง อ.ชำนิ อ.กระสัง อ.ห้วยราช อ.บ้านกรวด อ.ประโคนชัย อ.พลับพลาชัย อ.แคนดง และ อ.สตึก

จังหวัดสุรินทร์

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 14 จุด ได้แก่

พื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำ บริเวณ อ.จอมพระ อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม อ.ปราสาท อ.เมือง อ.รัตนบุรี อ.ศรีณรงค์ และ อ.สำโรงทาบ

จังหวัดศรีสะเกษ

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 16 จุด ได้แก่

1. พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูล บริเวณ อ.เมือง อ.ยางชุมน้อย และ อ.ราษีไศล
2. พื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำห้วยทับทัน บริเวณ อ.ห้วยทับทัน
3. พื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำห้วยสำราญ บริเวณ อ.ขุขันธ์ และ อ.ปรังค์ภู

รวม สขป.8 จำนวน 121 จุด



การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ
ในเขต สขป. 8 จำนวน 145 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ำ จำนวน 82 เครื่อง
2. รถชุด จำนวน 4 คัน
3. รถบรรทุก จำนวน 27 คัน
4. รถบรรทุกน้ำ จำนวน 19 คัน
5. เครื่องจักรสนับสนุนอื่น จำนวน 13 หน่วย
6. ขอรับสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจากส่วนกลาง จำนวน 12 เครื่อง

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ที่สำคัญ

1. ติดตาม วางแผนและบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศ และฝนที่ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) และพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
2. บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกัก (Dynamic Rule Curve)
3. ตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อนและอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน, กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เศษวัชพืช
4. ใช้อาคารชลประทานและระบบชลประทานบริหารจัดการน้ำ
5. ใช้ระบบโทรมาตรในการติดตามสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำ ทั้งในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำลำคลอง

จัดทำโดย สำนักงานชลประทานที่ 8

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 9

จังหวัดชลบุรี

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 9 จุด

อ.ศรีราชา อ.สัตหีบ อ.พนัสนิคม

จังหวัดปราจีนบุรี

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 2 จุด

อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ์

จังหวัดนครนายก

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 จุด

อ.บ้านนา อ.ปากพลี อ.องครักษ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด

อ.บ้านโพธิ์ อ.พนมสารคาม

จังหวัดระยอง

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 9 จุด

อ.เมือง อ.บ้านค่าย อ.วังจันทร์ อ.แกลง อ.เขาชะเมา

อ.ปลวกแดง อ.บ้านฉาง

จังหวัดจันทบุรี

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 12 จุด

อ.เมือง อ.ขลุง อ.แก่งหางแมว อ.โป่งน้ำร้อน

อ.มะขาม

จังหวัดตราด

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด

อ.บ่อไร่ อ.เขาสมิง อ.เมือง

จังหวัดสระแก้ว

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 16 จุด


อ.เมือง อ.เขาฉกรรจ์ อ.อรัญประเทศ อ.วังน้ำเย็น

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ที่สำคัญในเขต สขป.9

1. ติดตาม วางแผนและบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศ และฝนที่ได้รับแจ้งจาก กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) และพิจารณาปรับเพิ่ม ลดตามความเหมาะสม จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
2. บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ ตามเส้น ควบคุมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเส้นบน (Upper Rule Cure)
3. ใช้ระบบโทรมาตรในการติดตามสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำ ทั้งในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำลำคลอง
4. เตือนภัยไปยังท้องถิ่นและปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่น
5. ติดตามสถานการณ์น้ำแบบ Realtime จากกล้อง CCTV ผ่านระบบออนไลน์
6. ประสานงานสร้าง connection ทุกภาคส่วนในท้องที่และท้องถิ่น รวมทั้งผู้ประกอบการฯ และประชาชนในพื้นที่ ให้ข้อมูลสภาพน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ในเขต สขป.9 จำนวน 39 หน่วย

จังหวัดจันทบุรีเครื่องสูบน้ำขนาด 8" 2 เครื่อง
จังหวัดฉะเชิงเทราเครื่องสูบน้ำขนาด 8" 3 เครื่อง และ
ขนาด 12" 1 เครื่อง
จังหวัดชลบุรีเครื่องสูบน้ำขนาด 8" 1 เครื่อง
จังหวัดตราดเครื่องสูบน้ำขนาด 8" 2 เครื่อง
จังหวัดนครนายกเครื่องสูบน้ำขนาด 8" 7 เครื่อง
จังหวัดปราจีนบุรีเครื่องสูบน้ำขนาด 8" 8 เครื่อง
จังหวัดระยองเครื่องสูบน้ำขนาด 12" 13 เครื่อง
จังหวัดสระแก้วเครื่องสูบน้ำขนาด 8" 2 เครื่อง
รวมเครื่องสูบน้ำทั้งหมด จำนวน 39 เครื่อง

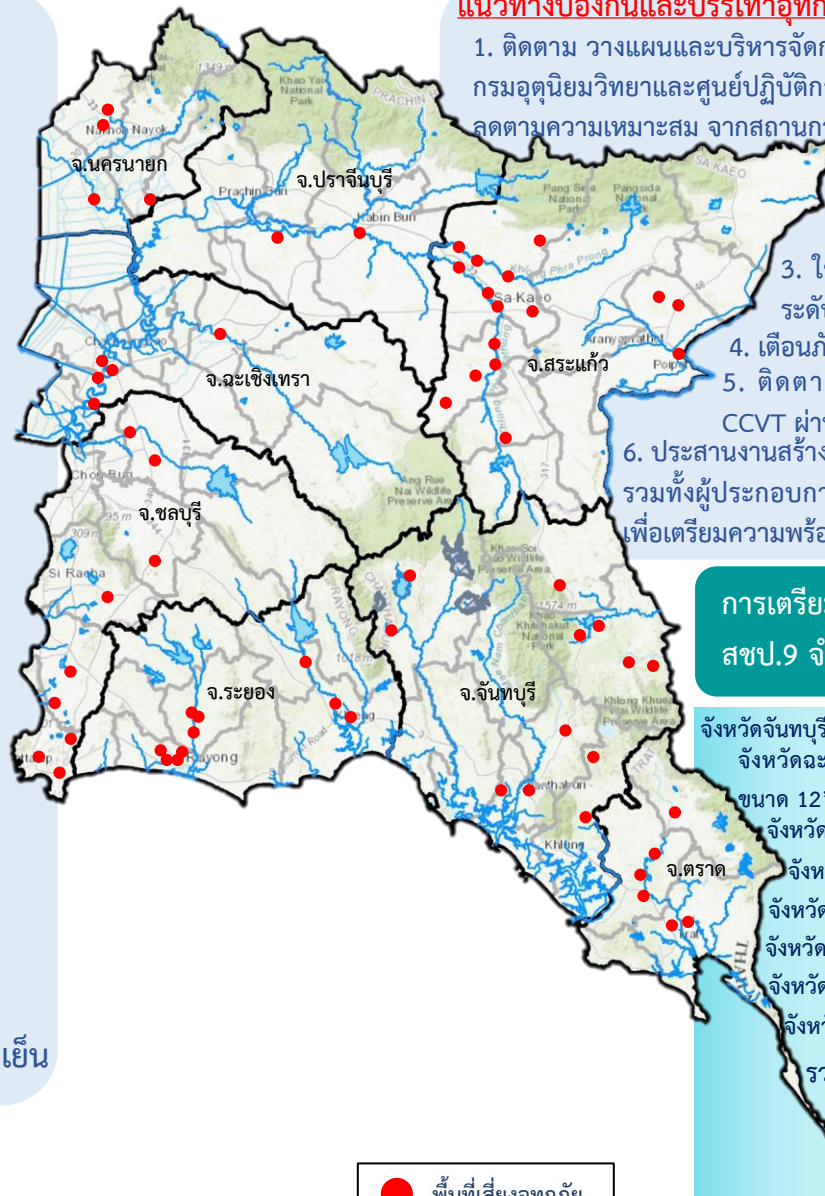

● พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 10

จังหวัดลพบุรี

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 พื้นที่อำเภอบ้านหมี่ (ฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก)
- จุดที่ 2 พื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี (บริเวณตลาดเสาธงและกองบิน 2)
- จุดที่ 3 พื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี (บริเวณตำบลนิคมสร้างตนเอง)
- จุดที่ 4 พื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี (บริเวณตำบลคอนโพธิ์)
- จุดที่ 5 พื้นที่ริมคลองลำสนธิ (บริเวณตำบลหนองยายโสีและตำบลบัวชุม)
- จุดที่ 6 พื้นที่ริมคลองลำสนธิ (บริเวณตำบลหนองรีและตำบลซับสมบูรณ์)

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

- ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังปริมาณน้ำของสถานีวัดน้ำฝน อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร และพร่องน้ำให้ไม่เกิน ความจุลำนน้ำคลองลำสนธิ
 - เฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำในอ่างซับเสือเมฆ
 - เฝ้าระวังระดับน้ำในคลองห้วยหินลาดที่จะไหลมารวมกันตรงแยกนิคมสร้างตนเอง
 - เฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำพิบูลสงคราม
 - เฝ้าระวังระดับน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก และกักจับเจ้าหน้าที่คอยดูแล
- ผู้รับผิดชอบ นายธนพัฒน์ บุญเมือง ตำแหน่ง จ.น.ค.ลพบุรี โทร 095-252-9251

จังหวัดสระบุรี

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่


- จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่ พื้นที่หมู่ 2 และ 10 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
- จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ พื้นที่หมู่ 4 และ 6 ต.ป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
- จุดที่ 3 พื้นที่เกษตรกรรมริมคลองชัยนาท-ป่าสัก และพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

- ผันน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก เข้าพื้นที่รับน้ำทะเลสาบบ้านหมอ ในอัตรา 1-2 ลบ.ม./วินาที
 - ผันน้ำจากแม่น้ำป่าสัก เข้าพื้นที่รับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองเพียว ในอัตรา 2 ลบ.ม./วินาที
 - ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราชมารกให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 700 ลบ.ม./วินาที
 - ควบคุมระดับน้ำที่คลองระพีพัฒน์แยกตก หากระดับน้ำเกิน 2.50 ม.รทก. ให้ทำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่
- ผู้รับผิดชอบ นายพีระ ธนามี ตำแหน่ง จ.น.ค.สระบุรี โทร 0924400878

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ใน
เขต สขป. 10 จำนวน 199 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ำจำนวน 120 เครื่อง
2. เครื่องจักรสนับสนุนอื่น จำนวน 79 หน่วย

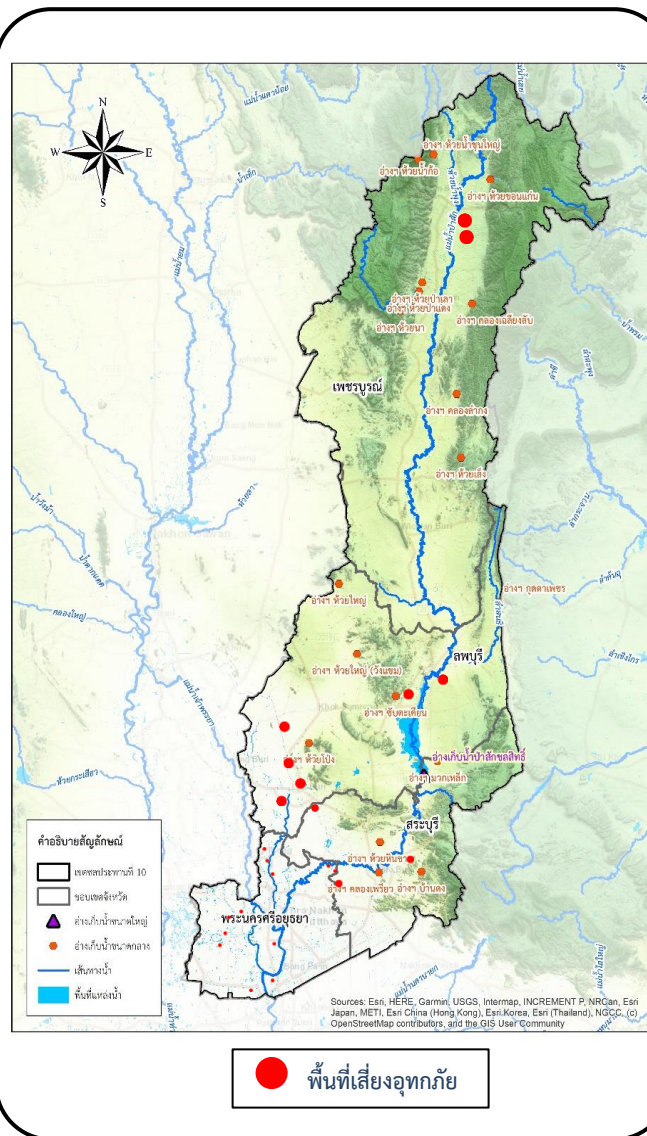

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 ต.บ้านกระทุ่ม ต.หัวเวียง ต.บ้านแพน ต.บ้านโพธิ์ ต.รางจระเข้ อ.เสนา
- จุดที่ 2 ต.ท่าดินแดง ต.บ้านใหญ่ ต.กุฎี อ.ผักไห่
- จุดที่ 3 ต.วัดตะกู ต.บางบาล ต.บางหลวง ต.บางหลวงโคต ต.ท่าช้าง ต.บางหัก อ.บางบาล

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

- ใช้พื้นที่ลุ่มต่ำ ทำการหน่วงน้ำและกระจายน้ำ เพื่อควบคุมการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,300 ลบ.ม./วินาที ได้แก่ ทุ่งป่าโมก ทุ่งบางบาล ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งบางกุ้ง และทุ่งบางกุ่ม
 - ใช้แก้มลิง 2 แห่ง (แก้มลิงทุ่งมะขามหย่องและแก้มลิงทุ่งภูเขาทอง) พร่องน้ำรองรับน้ำหลากที่จะไหลลงท่วมพื้นที่เกาะในตัวเมือง
 - ควบคุมระดับน้ำที่ ปตร.คลองตามเฆ หากระดับเกิน +6.00 ม.รทก. ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่
 - ควบคุมระดับน้ำที่ ปตร.พระอินทราชา หากระดับเกิน +2.50 ม.รทก. ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่
- ผู้รับผิดชอบ นายนิธิ รัตนโรจนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโทร. 08 5002 7676

จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 สะพานข้ามแม่น้ำป่าสักบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก
- จุดที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำป่าสักสวนดงตาล ในเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังปริมาณน้ำของสถานีวัดน้ำ S.33 และ S.3
 2. เฝ้าระวังพื้นที่เทศบาลเมืองหล่มสัก และเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เสริมความสูงกำแพงริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักเพิ่มความจุลำนน้ำ
 3. เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ เพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นที่เมื่อเกิดอุทกภัย
- ผู้รับผิดชอบ นายพรชัย มณฑาทันธุ์ ตำแหน่ง จ.น.ค.เพชรบูรณ์ โทร 081-871-7822

จัดทำโดย สำนักงานชลประทานที่ 10



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 11

กรุงเทพมหานคร

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่

1. บริเวณชุมชนพลอราวิล แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม.
2. ด้านท้าย ทรบ.บึงฝรั่ง แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.
3. ด้านหน้า ปตร.คลอง 14 สายล่าง แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ควบคุมปริมาณน้ำบริเวณคลองแสนแสบ ที่ ปตร. มินบุรี
2. ควบคุมปริมาณน้ำบริเวณคลองลาดกระบัง ที่ ปตร.ลาดกระบัง
3. ควบคุมปริมาณน้ำบริเวณคลองแสนแสบ ที่ สท.หนองจอก

ผู้รับผิดชอบ นายโบว์แดง ทาแก้ว ตำแหน่ง ผศบ.รังสิตใต้ โทร 08-1785-7675
นายสุเมธ บุญโถม ตำแหน่ง จน.คบ.รังสิตใต้ โทร 06-2516-6554
นายภูวดล คำทุม ตำแหน่ง ผศบ.ชลหารพิจิตร โทร 08-6987-4643
นายวิรัตน์ ผสมทรัพย์ ตำแหน่ง จน.คบ.ชลหารพิจิตร โทร 08-1843-6641

จังหวัดนนทบุรี

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 2 จุด ได้แก่

1. บริเวณคลองลากค้อนเก่า หมู่ 1 ต. ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
2. บริเวณคลองโยง-บางใหญ่ หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. รับน้ำจากคลองพระยาบวรลิขในอัตรา 300 ลบ.ม./วินาที
2. ระบายน้ำจากคลองพระพิมล ในอัตรา 167 ลบ.ม./วินาที
3. ระบายน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ ในอัตรา 91 ลบ.ม./วินาที
4. ควบคุมปริมาณน้ำผ่านสถานีบางโพ หากปริมาณน้ำเกิน 2,000 ลบ.ม./วินาที และระดับน้ำทะเลหนุนเกิน 1.0 ม.รทก. แจ้งเตือนประชาชน

ผู้รับผิดชอบ นายทองพล สวยม ตำแหน่ง ผศบ.นนทบุรี โทร 08-1921-7132
นายไตรทิพย์ มังกรทัย ตำแหน่ง จน.คป.นนทบุรี โทร 08-1848-8264

จังหวัดปทุมธานี


จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 8 จุด ได้แก่

1. บริเวณคลองขุดใหม่ หมู่ 4 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
2. บริเวณคลองโคกขี้เหล็ก หมู่ 1 และคลองขุดใหม่ หมู่ 5 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
3. ถนนบนคันคลอง บริเวณ ปตร.เปรมเหนือรังสิต ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
4. ปตร. ปากคลองระบายน้ำที่ 10 ต.ปิงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
5. บริเวณถนนบนคันคลองระพีพัฒน์ (ฝั่งซ้าย) กม.16+650 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
6. ริมคลองรังสิตฯ บริเวณศาลเจ้าปากคลอง 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
7. ริมคลองทิวาสายล่าง ฝั่งทิศเหนือ ปลายคลอง 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
8. ริมคลองทิวาสายล่าง ฝั่งทิศเหนือ ปลายคลอง 3 และ 4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ควบคุมการระบายน้ำในคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยา 2. ควบคุมการระบายน้ำที่คลองพระยาบวรลิข
เสริมกระสอบทรายบริเวณที่มีคันคลองต่ำ 3. ควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนพระธรรมราชา และ
ปตร.พระธรรมราชา 4. ควบคุมระดับน้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ หากระดับน้ำเกิน +2.50 ม.รทก. แจ้ง
เตือนแก่ประชาชนในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ นายนิคม วัชรดิเรกพันธ์ ตำแหน่ง ผศบ.ปทุมธานี โทร 08-1925-1254
นายอมร นวลเพชร ตำแหน่ง จน.คป.ปทุมธานี โทร 08-1899-2565

แผนที่แสดงจุดเสี่ยง ที่ประสบอุทกภัย ในเขต สขป.11

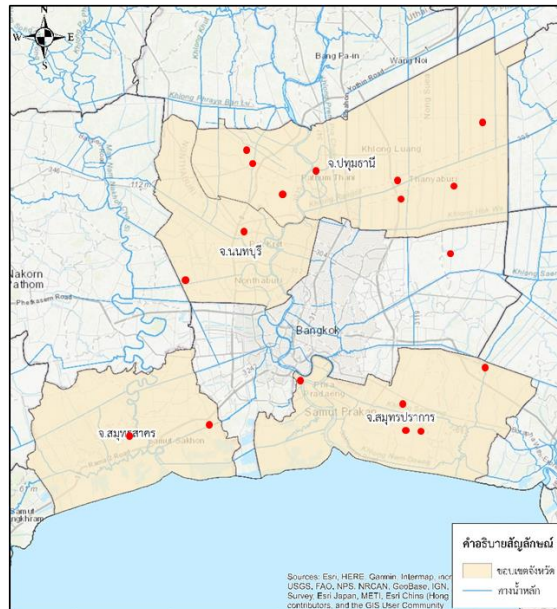

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

* หมายเหตุ เครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำขอรับการสนับสนุนจาก
สำนักเครื่องจักรกล

จังหวัดสมุทรปราการ

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่

1. บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
2. ชุมชนคลองบางปลา ต.บางปลา อ.บางพลี
3. ชุมชนบางพลี (คลองสำโรง) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
4. ปตร.กลางคลองประเวศน์ฯ ต.ประจักษ์ อ.บางบ่อ
5. ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ทรงคนอง อ.พระประแดง

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

ฝั่งตะวันตก 1. กรณีปริมาณน้ำผ่านสถานีวัดน้ำบางโพธิ์เกิน 1,000 ลบ.ม./วินาที จะบริหารจัดการน้ำ ปตร. คลองลัดโพธิ์ ตามอิทธิพลน้ำขึ้น/ลง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล
ฝั่งตะวันออก 1. กรณีมีระดับน้ำสูงกว่าระดับฝายระวาง จะพร่องน้ำในคลองชายทะเล โดยสถานีสูบน้ำต่างๆ ซึ่งเป็นแก้มลิงออกสู่ทะเล ควบคุมให้อยู่ในระดับ 0.00 ม.รทก.
2. ตามแนวคันพระราชดำริ จะควบคุมอาคารชลประทานไม่ให้น้ำไหลเข้าไปใน กรุงเทพฯ (พื้นที่ขึ้นใน)

3. กรณีคลองแสนแสบ คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองสำโรง มีระดับสูงกว่าระดับฝายระวาง จะประสานกับสำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และ อปท. เพื่อระบายน้ำผ่านแนวคันพระราชดำริ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
ผู้รับผิดชอบ นายฐิติกร ศรีนิตวรวงศ์ ตำแหน่ง ผศบ.สมุทรปราการ โทร 06-2559-3559
นายสุวรรณ มณีกันสกุล ตำแหน่ง ผศบ.สมุทรปราการ โทร 08-1649-4755

จังหวัดสมุทรสาคร

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่

1. บริเวณริมแม่น้ำท่าจีนที่มีระดับหลังคันต่ำ
2. บริเวณคลองครุ เชื่อมต่อ ต.ท่าทราย อ.เมือง
3. คลองห้วยลิง ต.โคกขาม อ.เมือง

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ใช้คลองที่มีอยู่ทั้งหมด เป็นคลองรับน้ำเพื่อการระบายน้ำ
2. ใช้เครื่องสูบน้ำถาวรที่ติดตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่
3. เสริมคันคันลิ่งที่ทรุดต่ำเป็นช่วงๆ
4. โครงการแก้มลิง สถานีสูบน้ำคลองมหาชัย-คลองสนามชัยเพื่อสูบน้ำออกจากแก้มลิงผ่านคลองระบายน้ำออกสู่ทะเล

ผู้รับผิดชอบ นายสากล ชลศิริ ตำแหน่ง ผศบ.สมุทรสาคร โทร 08-6942-8935
นายสุพจน์ สุวรรณจิตร ตำแหน่ง จน.คป.สมุทรสาคร โทร 08-1869-3720

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ในเขต สขป.11

จำนวน 93 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ำ จำนวน77.....เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน13.....เครื่อง
3. รถชุด จำนวน3.....คัน
4. สะพานเหล็ก จำนวน.....-.....สะพาน
5. เครื่องจักรสนับสนุนอื่น จำนวน-....หน่วย

จัดทำโดย สำนักงานชลประทานที่ 11



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 12

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่

- 1 บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ต.ตุล และ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
- 2 บริเวณคลอง 3 ซ้าย ม.-ก. กม.6+800 หมู่ 5 ต.บ้านเขื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
- 3 บริเวณปตร.บางเสวย และปตร.บางสารวัด ต.โพนางคำตอ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
- 4 บริเวณ ปตร.พลเทพ ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
- 5 บริเวณเขต ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
- 6 พื้นที่ทุ่งเชียงราก ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 1,800 ลบ.ม./วิ ถ้าเกินกว่านี้จะพิจารณาระบายน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันตกและตะวันออก ตามศักยภาพได้ 700 ลบ.ม./วิ
2. ผันน้ำเข้าเก็บกักในแก้มลิงต่างๆ ที่สามารถรับน้ำได้

ผู้รับผิดชอบ นายอรรถสิทธิ์ เกิดมีสุข ตำแหน่ง จ.น.ค.ป.ชัยนาท โทร 098 2587199

จังหวัดชัยนาท

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่

- 1 บริเวณพื้นที่ทุ่งเชียงราก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- 2 บริเวณหมู่ที่ 1 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
- 3 บริเวณเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
- 4 คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- 5 พื้นที่ ต.ประศุก ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี น้ำในคลอง 1 ซ้าย ไหลเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและข้ามคันคลอง
- 6 พื้นที่ ต.เชิงกลัด ต.พิกพัน อ.บางระจัน น้ำในคลอง 1 ขวา และ 4 ซ้าย - 1 ขวา(บรมธาตุ) ไหลเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและข้ามคันคลอง

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ประสานเขื่อนเจ้าพระยาควบคุมการระบายท้ายเขื่อน ไม่เกิน 1,700 ลบ.ม./วินาที
2. คลองชัยนาท-อยุธยาและคลองชัยนาท-ป่าสัก
 - ระบบส่งน้ำสูงสุด 65 ลบ.ม./วินาที (ในคลองชัยนาท-อยุธยา)
 - ระบบส่งน้ำสูงสุด 210 ลบ.ม./วินาที (ในคลองชัยนาท-ป่าสัก)
 - เนื่องจากเขตนี้มีพื้นที่รับน้ำนองที่เขตทุ่งเชียงราก 6,000 ไร่, พื้นที่นาฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแม่น้ำลพบุรี ประมาณ 100,000 ไร่ ระบายน้ำลงพื้นที่นาประมาณ 34 ล้าน ลบ.ม.
3. แม่น้ำน้อยและคลอง 1 ซ้ายบรมธาตุ
 - เนื่องจากเขตนี้มีพื้นที่รับน้ำนองที่เขตทับยา - แม่ลา 14,000 ไร่ เขตเชิงกลัด พิกพัน และบางระจัน อีก 15,000 ไร่ เพื่อรับน้ำระบายลงพื้นที่นาประมาณ 9 ล้าน ลบ.ม.

ผู้รับผิดชอบ นายทองศักดิ์ มูลใจตา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โทร 080-8025249

จังหวัดสิงห์บุรี

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 บริเวณสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา อ.ไชโย จ.อ่างทอง
- จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ บริเวณ ต.เทวราช ต.บางแก้ว อ.เมือง
- จุดที่ 3 บริเวณ เขตเทศบาลเมือง สถานี C.7A ต.ลาดหลวง อ.เมือง
- จุดที่ 4 บริเวณพื้นที่ ต.ย่านซื่อ ต.บ้านแห ต. จำปาหล่อ อ.เมือง
- จุดที่ 5 สถานี C.36 อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
- จุดที่ 6 บริเวณพื้นที่ ต.บางจัก ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
- จุดที่ 7 บริเวณสะพานคลองโผงเผง ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ประสานเขื่อนเจ้าพระยาควบคุมการระบายท้ายเขื่อน ไม่เกิน 1,700 ลบ.ม./วิ
 2. แม่น้ำน้อย ควบคุม ปตร.บางมณี ระบายไม่เกิน 120 ลบ.ม./วิ
 3. รับน้ำเข้าพื้นที่รับน้ำและระบายออกแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อยและคลองระบายตามจุดที่กำหนดไว้
 4. เฝ้าระวังน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เข้าคลองโผงเผงแล้วไหลย้อนขึ้นแม่น้ำน้อย
- ผู้รับผิดชอบ นายกฤษฎีชนม์ สายสวรรค์ ตำแหน่ง จ.น.ค.ป.อุทัยธานี โทร 093-4653978

จังหวัดอ่างทอง

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 อ.สว่างอารมณ์ ต.บ่อทราย ต.ไผ่เขียว ต.สว่างอารมณ์
- จุดที่ 2 อ.ทัพทัน ต.หนองยายดา ต.โคกหม้อ
- จุดที่ 3 อ.เมือง ต.เนินแจง ต.อุทัยใหม่ ต.หาดทอง ต.สะแกกรัง ต.เกาะเทโพ ต.น้ำซึม ต.ท่าซุง

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ผันน้ำเข้าแก้มลิงเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า 7 แห่ง ความจุ 22.24 ล้าน ลบ.ม.
 2. ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
 3. มีความพร้อมในการใช้งานของอาคารชลประทาน
- ผู้รับผิดชอบ นายกฤษฎีชนม์ สายสวรรค์ ตำแหน่ง จ.น.ค.ป.อุทัยธานี โทร 093-4653978

จังหวัดอุทัยธานี



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 12 (ต่อ)



จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 56 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 บริเวณ ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 2 บริเวณ ต.จระเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 3 บริเวณ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 4 บริเวณ ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 5 บริเวณ ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 6 บริเวณ ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 7 บริเวณ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 8 บริเวณ ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 9 บริเวณ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 10 บริเวณ ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 11 บริเวณ ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 12 บริเวณ ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 13 บริเวณ ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 14 หมู่ที่ 2 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 15 หมู่ที่ 4 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 16 หมู่ที่ 5 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 17 หมู่ที่ 6 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 18 หมู่ที่ 10 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 19 หมู่ที่ 7 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 20 หมู่ที่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 21 หมู่ที่ 7 ต.หนองไธ้ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 22 หมู่ที่ 6 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 23 หมู่ที่ 6 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 24 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 25 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 26 ต.แฉ่งงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 27 ตำบลทุ่งคลี อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดสุพรรณบุรี
- จุดที่ 28 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอมะนัง จังหวัดสุพรรณบุรี
- จุดที่ 29 ตำบลกระเชียว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
- จุดที่ 30 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช

- จุดที่ 31 พื้นที่ริมบึงฉลวย 3,758 ไร่ ประกอบด้วย
 - ม.2,5 ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช พื้นที่ 1,985 ไร่
 - ม.3,9 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช พื้นที่ 1,773 ไร่
- จุดที่ 32 พื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีน 10,370 ไร่ ประกอบด้วย
 - ม.3,1,4 ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช พื้นที่ 900 ไร่
 - ม.1 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช พื้นที่ 150 ไร่
 - ม.1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช พื้นที่ 2,811 ไร่
 - ม.9 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช พื้นที่ 706 ไร่
 - ม.3,6,9,10 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช พื้นที่ 4,803 ไร่
 - ม.8 ต.กระเสียว อ.สามชุก พื้นที่ 1,000 ไร่
- จุดที่ 33 พื้นที่ริมคลอง ร.สุพรรณ 2 1,450 ไร่ ประกอบด้วย
 - ม.11,6 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช พื้นที่ 850 ไร่
 - ม.11 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช พื้นที่ 400 ไร่
 - ม.7 ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช พื้นที่ 200 ไร่
- จุดที่ 34 พื้นที่คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 90 ไร่ ประกอบด้วย
 - ม.5,7 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช พื้นที่ 90 ไร่
- จุดที่ 35 ม.4 ต.เนินพระปรารค์ อ.สองพี่น้อง
- จุดที่ 36 ม.2 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง
- จุดที่ 37 ม.9 ต.สระพังลาน 1 อ.อู่ทอง
- จุดที่ 38 ม.3 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง
- จุดที่ 39 ม.8 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง
- จุดที่ 40 หมู่ที่ 1 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง
- จุดที่ 41 หมู่ที่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง
- จุดที่ 42 หมู่ที่ 2 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง
- จุดที่ 43 หมู่ที่ 4 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง
- จุดที่ 44 หมู่ที่ 5 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง
- จุดที่ 45 หมู่ที่ 6 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง
- จุดที่ 46 หมู่ที่ 2 ต.เนินพระปรารค์ อ.สองพี่น้อง
- จุดที่ 47 บริเวณ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี
- จุดที่ 48 บริเวณ ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

- จุดที่ 49 บริเวณ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 50 บริเวณ ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 51 บริเวณ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 52 บริเวณ ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 53 บริเวณ ต.กระเจียน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 54 บริเวณ ต.ดอนก่ายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 55 บริเวณ ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
- จุดที่ 56 บริเวณ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

- 1.มอบหมายให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาออกไปประสานกับผู้นำชุมชน องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลน้ำและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือ
- 2.เดินเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
- 3.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร
- 4.ทำการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในคลองระบายใหญ่สามชุก 2
- 5.ลำห้วยกระเสียว เร่งระบายน้ำลงคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง
6. ลำห้วยกระเสียว ระบายน้ำไปทางบ่อยมคลอง 1ขวา และระบายลงลำห้วยกระเสียวโดยเร่งระบายน้ำเมื่อมีฝนตกหนัก
- 7.เสริมคันดินเลียบบริเวณที่ถูกน้ำท่วมขัง
- 8.เสริมกระสอบทรายเพื่ออุดทอระบายน้ำทิ้ง
- 9.ลดการระบายน้ำในคลองส่งน้ำและเร่งระบายน้ำในคลองระบายออก
- 10.สูบน้ำระบายลงคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย ม.-ก.กม.12+250 และลงสู่คลองระบาย ร.สามชุก 1 กม.11+300
- 11.สูบน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่คลองระบาย ร.3ข.สามชุก 1 (กระเสียวตัวน)
- 12.สูบน้ำระบายลงคลอง ร.สุพรรณ2
- 13.สูบน้ำระบายลงคลอง ร.5ข.สุพรรณ 2

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ
ในเขต สขป.12 จำนวน 233 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ำ จำนวน 61 เครื่อง
2. รถชุด จำนวน 15 คัน
3. รถบรรทุกและยานพาหนะ จำนวน 126 คัน
4. เรือกำจัดวัชพืช 25 ลำ
5. รถแทรกเตอร์ 5 คัน
6. รถเทรลเลอร์ 1 คัน



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 14

จังหวัดเพชรบุรี

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่

1. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณฝั่งซ้าย แม่น้ำเพชรบุรี อ.บ้านลาด , อ.เมือง , อ.บ้านแหลม
2. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณฝั่งขวา แม่น้ำเพชรบุรี อ.บ้านลาด , อ.เมือง , อ.บ้านแหลม

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. วางแผนการบริหารจัดการน้ำต้นน้ำเก็บน้ำ กลางน้ำหน่วงน้ำ และปลายน้ำเร่งระบาย
 2. สนับสนุนเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ
- ผู้รับผิดชอบ นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ (ผคป.เพชรบุรี) โทร 096-9482289

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 7 จุด ได้แก่

1. บริเวณสวนน้ำวานานาวา อ. หัวหิน
2. บริเวณก่อนขึ้นสะพานต่างระดับข้ามทางรถไฟเข้า อ. หัวหิน
3. บริเวณวัดเขาล้านทม อ. หัวหิน
4. บริเวณตำบลเขาน้อย อ.ปราณบุรี
5. บริเวณ รร.บ้านปากเหมือง อ.กุยบุรี
6. บริเวณชุมชนหลังทะเลโก๊ โลตัส ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบฯ
7. บริเวณหลังโรงพยาบาลบางสะพาน และในเขตเทศบาล อ.บางสะพาน

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. วางแผนการบริหารจัดการน้ำต้นน้ำเก็บน้ำ กลางน้ำหน่วงน้ำ และปลายน้ำเร่งระบาย
 2. สนับสนุนเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ
- ผู้รับผิดชอบ นายยุทธ จุลานนท์ (ผคป.ประจวบคีรีขันธ์) โทร. 081-9240400


จังหวัดระนอง

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่

1. บริเวณคลองหัวส่วย (ชุมชนระนองแลนด์) เขานิวเอนด์ เมืองระนอง
2. บริเวณคลองโรงหัด (ถนนหน้าสำนักงานสาธารณสุข) เขานิวเอนด์ เมืองระนอง
3. บริเวณคลองน้ำจืด ชุมชนบางน้ำจืด ต.น้ำจืด อ.กระบุรี

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. สนับสนุนเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ
- ผู้รับผิดชอบ นายประกาศ ใต้ตบ (ผคป.ระนอง) โทร. 089-8360374

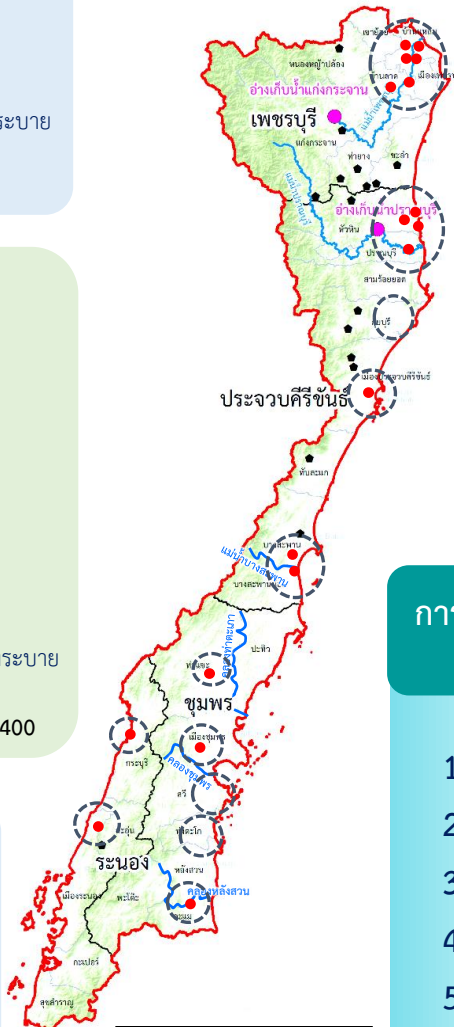

จังหวัดชุมพร

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่

1. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณ ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ
2. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณ ต.บ้านนา ต.ขุนกระทิ้ง ต.ตากแดด ต.บางหมาก ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร
3. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณ ต.ครน อ.สวี
4. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณ ต.ทุ่งตะโก ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก
5. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณ ต.วังตะกอก ต.นาขา ต.พ้อแดง ต.นาพญา ต.บ้านครวญ ต.ท่ามะปลา ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. เฝ้าระวังฝนตกเกินเกณฑ์ในพื้นที่เสี่ยงพร้อมแจ้งเตือน และบริหารจัดการน้ำตามแผน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร
 2. สนับสนุนเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ
- ผู้รับผิดชอบ นายนพดล มีวิเศษ (ผคป.ชุมพร) โทร. 081-8950570

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือ ในเขต สขป.14 จำนวน 227 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ำ จำนวน102.... เครื่อง
2. เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน118.... เครื่อง
3. รถชุด จำนวน6..... คัน
4. สะพานเหล็ก จำนวน.....สะพาน
5. เครื่องจักรสนับสนุนอื่น(รถJCB) จำนวน ...1...หน่วย



แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 15

มีจุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 3 พื้นที่

1. บริเวณเทศบาลตลาดไชยา คลองท่าโพธิ์ คลองไชยาใน อ.ไชยา
2. บริเวณลุ่มริมแม่น้ำตาปีตั้งแต่ อ.พระแสง อ.เคียนซา อ.พุนพิน
3. บริเวณพื้นที่โครงการฝายคลองท่าทอง ต.ไชยคราม ต.ชลคราม ต.ท่าอุแท ต.ท่าทอง

แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือ

- เครื่องสูบน้ำสนับสนุนจาก บค.7 คก. จำนวน 30 เครื่อง
- เครื่องผลักดันน้ำสนับสนุนจาก บค.7 คก. จำนวน 20 เครื่อง

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน (ผคป.สุราษฎร์ฯ) โทร.081-738-2953

2. นายกระจัด กาญจนคลอด (ผบค.7.คก) โทร.081-895-9802

มีจุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 พื้นที่

1. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า, ต.บางไทร, ต.โคกเคียน, ต.ตำตั่ว
2. เทศบาลตำบลกระบี่ ต.กระบี่ และ ต.แม่บางขาว อ.กระบี่
3. บ้านเขาทอย ต.ถ้ำผุด อ.เมือง
4. บ้านลุ่ม ต.นาเคย, ต.บางทอง และ ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง

แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือ

- เครื่องสูบน้ำสนับสนุนจาก บค.7 คก. จำนวน 10 เครื่อง

ผู้รับผิดชอบ 1. นายชัยวัฒน์ ดันเจริญ (ผคป.พังงา) โทร.081-737-4128

2. นายกระจัด กาญจนคลอด (ผบค.7.คก) โทร.081-895-9802

มีจุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 พื้นที่

1. สถานี X.190A บ้านเกิดโฮ้ ต.กะทู้ อ.กะทู้
2. สถานี X.191 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
3. ฝายคลองบางใหญ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้
4. ฝายคลองพระท้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง

แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือ


- เครื่องสูบน้ำสนับสนุนจาก บค.7 คก. จำนวน 10 เครื่อง

ผู้รับผิดชอบ 1. นายไพโรจน์ คำทอง (ผคป.ภูเก็ต) โทร.081-8928134

2. นายกระจัด กาญจนคลอด (ผบค.7.คก) โทร.081-895-9802

จ. สุราษฎร์ธานี

จ. นครศรีธรรมราช

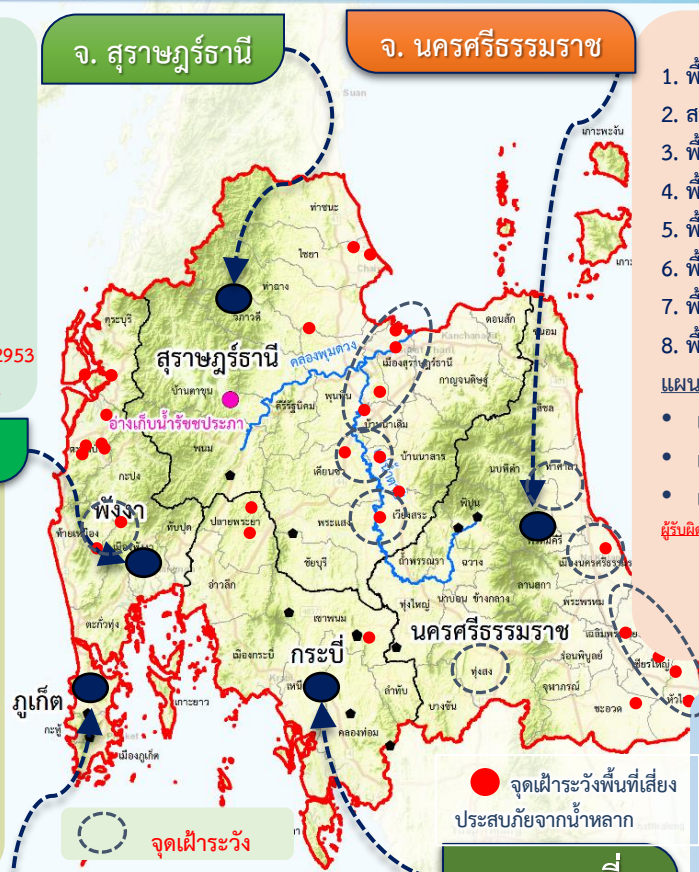

มีจุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 8 พื้นที่

1. พื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. สนามบินนครศรีธรรมราช และพื้นที่รอบสนามบิน
3. พื้นที่เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
4. พื้นที่ลุ่มน้ำตาปีตอนบน
5. พื้นที่ชุมชนในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
6. พื้นที่ชุมชนในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
7. พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน
8. พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง

แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือ

- เครื่องสูบน้ำ สขป.15 จำนวน 29 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำสนับสนุนจาก บค.7 คก. จำนวน 91 เครื่อง
- เครื่องผลักดันน้ำสนับสนุนจาก บค.7 คก. จำนวน 60 เครื่อง

ผู้รับผิดชอบ 1. นายพิทักษ์พงษ์ ตีบนแก้ว (ผคป.นครศรีธรรมราช) โทร. 081-556-6844

2. นายรายฤทธิ์ คงนัย (ผคป.นครศรีธรรมราช) โทร.089-875-4367
3. นายประวิทย์ ชำรานนท์ (ผคป.ปากพนัง) โทร. 081-970-6759
4. นายธีรยุทธ ศรีสุเทพ (ผคป.ปากพนังล่าง) โทร. 081-979-6698
5. นายสิบทักต์ จงจิตต์ (ผค.ขป.15) โทร. 081-326-5071
6. นายกระจัด กาญจนคลอด (ผบค.7.คก) โทร.081-895-9802

แผนติดตั้งเครื่องจักร - เครื่องมือ

ในพื้นที่ สขป.15 รวมทั้งหมด 400 หน่วย

สรุปภาพรวม	สขป.15 (จำนวน)	สนับสนุน จาก บค.7 คก.	ติดตั้ง (จำนวน)	รวม (จำนวน)	หน่วย
เครื่องสูบน้ำ	29	161	-	190	เครื่อง
เครื่องผลักดันน้ำ	-	80	-	80	เครื่อง
รถชุด	-	36	-	36	คัน
เรือชุด	-	4	-	4	ลำ
รถแทรกเตอร์	-	45	-	45	คัน
รถบรรทุกและยานพาหนะ	-	25	-	25	คัน
รถบรรทุกน้ำ	6	-	-	6	คัน
เครื่องจักรกลสนับสนุน	-	14	-	14	เครื่อง

จ. กระบี่

มีจุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 พื้นที่

1. วัดมะม่วงเอน บ้านราโพธิ์ (สะพานคลองสินปุน) ม.5 ต.สินปุน อ.เขาพนม
2. ชุมชนบ้านตลาดเก่า (คลองกระบี่ใหญ่) ต.ปากน้ำ อ.เมือง
3. เทศบาลคลองท่อม (สะพานคลองท่อม) ม.1 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม
4. บ้านเกาะไทร ม.9 ต.ปากส้าย อ.เหนือคลอง

แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือ

- เครื่องสูบน้ำสนับสนุนจาก บค.7 คก. จำนวน 20 เครื่อง

ผู้รับผิดชอบ

1. นายวีระ เพ็งทอง (ผคป.กระบี่) โทร.086-682-2299

2. นายกระจัด กาญจนคลอด (ผบค.7.คก) โทร.081-895-9802

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 16

จุดเฝ้าระวัง

- ปตร. ท่ามะข. ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต
- ชุมชนกุโบ ตำบลแม่ขรี ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด
- บ้านโคกยา หมู่ที่ 1 ต.เขาย่า อ.เขาย่า
- พื้นที่บริเวณขอบทะเลสาบ อ.เมือง


แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือ

- เครื่องสูบน้ำ แผน จำนวน 14 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำ Hydro Flow แผน จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องผลักดันน้ำ แผน จำนวน 34 เครื่อง

ผู้รับผิดชอบ

- 1) นายพินิจ จันทมนิช (จน.คป.พัทลุง) โทร.081-5042417
- 2) นายกระจัด กาญจนคลอด (ผบ.ค.7 กก.) โทร.081-8959802

จังหวัดพัทลุง

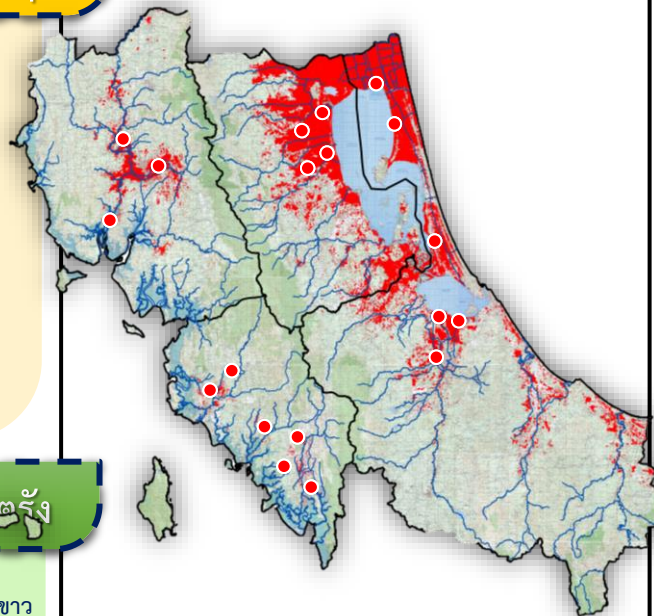

● พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จุดเฝ้าระวัง

- บริเวณตลาดนาโยง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
- บริเวณวัดท่าจีน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
- บริเวณตลาดเทศบาลตำบลย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว

แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือ

- เครื่องสูบน้ำ แผน จำนวน 33 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำ Hydro Flow แผน จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องผลักดันน้ำ แผน จำนวน 4 เครื่อง

ผู้รับผิดชอบ

- 1) นายชาวุธสิทธิ์ สุพรรณ (จน.คป.ตรัง) โทร.081-6931793
- 2) นายกระจัด กาญจนคลอด (ผบ.ค.7 กก.) โทร.081-8959802

จังหวัดตรัง

จุดเฝ้าระวัง

- เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง
- เขตเทศบาลตำบลกำแพง ต.กำแพง อ.ละงู
- บริเวณ ปตร.บาโรย ต.ปากน้ำ อ.ละงู
- ม.4 ต.เกตุริ อ.เมือง

แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือ

- เครื่องสูบน้ำ แผน จำนวน 2 เครื่อง

ผู้รับผิดชอบ

- 1) นายวันชัย รอดเนียม (จน.คป.สตูล) โทร.061-9907706
- 2) นายกระจัด กาญจนคลอด (ผบ.ค.7 กก.) โทร.081-8959802

จังหวัดสตูล

จังหวัดสงขลา

จุดเฝ้าระวัง

- เฝ้าระวังพื้นที่เศรษฐกิจเทศบาลนครหาดใหญ่
- เฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนริมคลองธรรมชาติ อ.หาดใหญ่
- เฝ้าระวังพื้นที่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ

แผนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือ

- เครื่องสูบน้ำ แผน จำนวน 49 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำ Hydro Flow แผน จำนวน 9 เครื่อง
- เครื่องผลักดันน้ำ แผน จำนวน 41 เครื่อง

ผู้รับผิดชอบ

- 1) นายอรรถพล ผ่องสุวรรณ (จน.คป.สงขลา) โทร.096-4399949
- 2) นายอำนาจ ปรามัญศักดิ์ (จน.คป.ระโนด) โทร.086-690-9260
- 3) นายกระจัด กาญจนคลอด (ผบ.ค.7 กก.) โทร.081-8959802

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ
ในเขต สขป.16 จำนวน 419 หน่วย

รายละเอียด	แผน	หน่วย
เครื่องสูบน้ำ	109	เครื่อง
เครื่องผลักดันน้ำ	79	เครื่อง
รถชุด	23	คัน
รถบรรทุกและยานพาหนะ	32	คัน
สะพานเหล็กชนิดถอดประกอบได้ยาว 44 เมตร	2	ชุด
เครื่องจักรสนับสนุนอื่นๆ	174	หน่วย
รวม	419	หน่วย

แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 17

จังหวัดปัตตานี

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่

1. พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี อ.เมือง อ.ยะรัง อ.แม่ลาน และ อ.หนองจิก
2. พื้นที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำสายบุรี ในเขต อ.สายบุรี อ.กะพ้อ และ อ.ทุ่งยางแดง
3. พื้นที่ลุ่มริมฝั่งคลองยะหริ่ง ในเขต อ.ยะหริ่ง
4. พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชน
5. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณโรงเรียนพระยานครวินคลองหินวิทยา ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
2. กำจัดวัชพืช, ขุดลอกตะกอน และตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำ
3. ประสานเขื่อนบางลางเพื่อการบริหารจัดการน้ำช่วงอุทกภัย
4. ควบคุมอาคารชลประทานในพื้นที่เพื่อพร่องน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง
5. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง
6. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Hydro flow, เครื่องผลักดันน้ำบริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง (ร่วมกับศูนย์เครื่องจักรกลที่ 7)

ผู้รับผิดชอบ นายพรเทพ บุญยะผลิก (ผคป.ปัตตานี) โทร 08-1896-4982

ผู้รับผิดชอบ นายสุพรชัย ปรีชา (ผคป.ปัตตานี) โทร 08-9729-7902

จังหวัดยะลา

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่


1. พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี
2. พื้นที่ในเขต อ.รามัน
3. พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำสายบุรี
4. พื้นที่เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง และ ต.ยุโป อ.เมืองยะลา

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
2. กำจัดวัชพืช, ขุดลอกตะกอน และตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำ
3. ประสานเขื่อนบางลางเพื่อการบริหารจัดการน้ำช่วงอุทกภัย
4. ควบคุมอาคารชลประทานในพื้นที่เพื่อพร่องน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง
5. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง
6. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Hydro flow, เครื่องผลักดันน้ำบริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง (ร่วมกับศูนย์เครื่องจักรกลที่ 7)

ผู้รับผิดชอบ นายชูศักดิ์ สุทธิ (ผคป.ยะลา) โทร 08-1535-4292

ผู้รับผิดชอบ นายสุพรชัย ปรีชา (ผคป.ปัตตานี) โทร 08-9729-7902

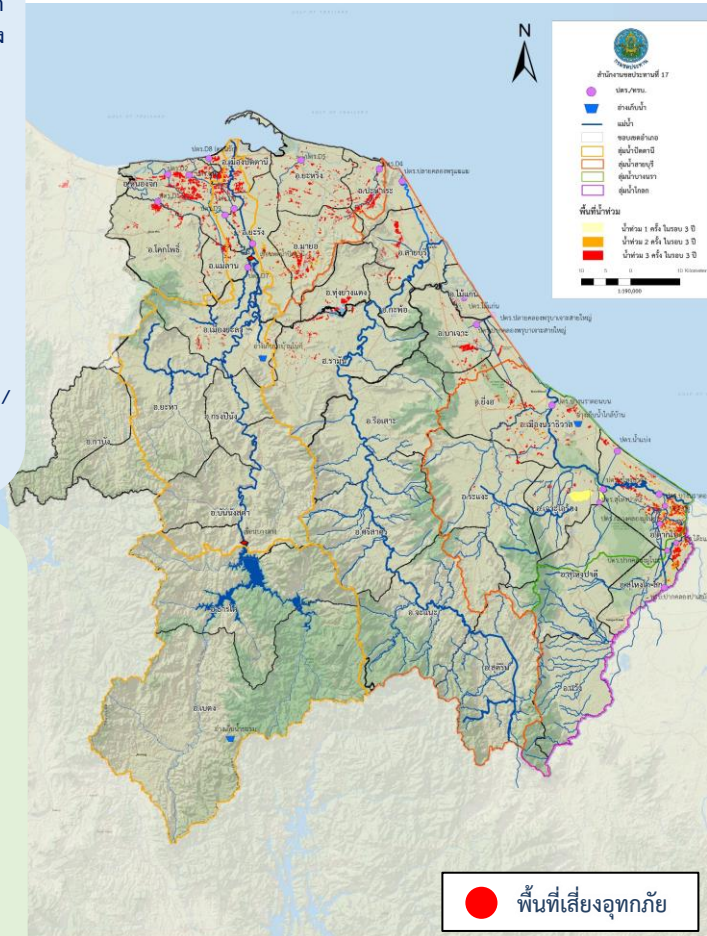

● พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

จังหวัดนราธิวาส

จุดเฝ้าระวัง ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่

1. พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนรา ในเขต อ.ระแงง อ.เจาะไอร้อง อ.ยี่งอ อ.เมือง และ อ.ตากใบ
2. พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโก-ลก ในเขต อ.แว้ง และ อ.สุโงโก-ลก
3. พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรี ในเขต อ.ศรีสาคร และ อ.ริโอสา
4. พื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกั้ง ในเขต ต.ต้นหยงมัส อ.ระแงง
5. พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนทั้ง 13 อำเภอ

แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

1. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
2. กำจัดวัชพืช, ขุดลอกตะกอน และตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำ
3. ควบคุมอาคารชลประทานในพื้นที่เพื่อพร่องน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง
4. เดินเครื่องสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
5. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง
6. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Hydro flow, เครื่องผลักดันน้ำบริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย/เฝ้าระวัง (ร่วมกับศูนย์เครื่องจักรกลที่ 7)

ผู้รับผิดชอบ นายอภิวัฒน์ ชนสงคราม (ผคป.นราธิวาส) โทร 08-1678-2030

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ในเขต สขป.17 จำนวน 63 หน่วย

1. เครื่องสูบน้ำ จำนวน 22 เครื่อง
(ขนาด 8 นิ้ว 12 เครื่อง, ขนาด 10 นิ้ว 1 เครื่อง, ขนาด 12 นิ้ว 9 เครื่อง)
2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 10 แห่ง
(จำนวน 20 เครื่อง)
3. รถแบ็คโฮ จำนวน 2 คัน
4. รถ JCB จำนวน 3 คัน
5. รถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน
6. รถบรรทุก จำนวน 13 คัน

จัดทำโดย สำนักงานชลประทานที่ 17