


รายงานสถานการณ์น้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 15 ก.พ. 67 เวลา 06.00 น.)

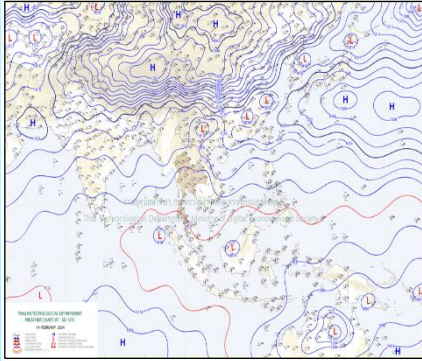


บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มกำลังอ่อนลงอีก ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.สวี จ.ชุมพร 64.5 มม. อ.สุคีริน จ.นราธิวาส 61.4 มม. และ อ.แวง จ.นราธิวาส 31.6 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ปริมาณน้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

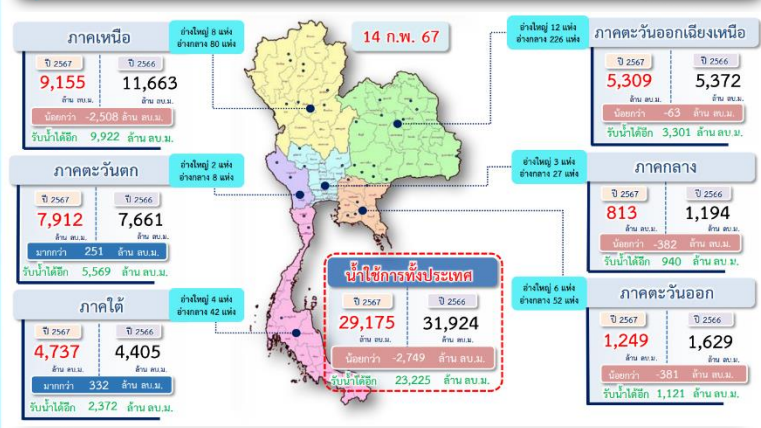

สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 67)

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่าง		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้
	ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	8,571	64	4,771	49	5.60	0.00	30.00	30.00	4,891
สิริกิติ์	5,153	54	2,303	35	3.49	1.45	14.06	13.96	4,357
ภูมิพล+สิริกิติ์	13,725	60	7,075	43	9.09	1.45	44.06	43.96	9,247
แควน้อย	652	69	609	68	0.06	0.00	5.18	5.18	287
ป่าสักชลสิทธิ์	490	51	487	51	0.00	0.00	5.62	5.62	470
รวมทั้งหมด	14,867	60	8,171	45	9.15	1.45	54.86	54.76	10,004

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 67 โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร งบประมาณกลางก่อน ปี พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างแรงงาน 8 เดือน (ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) มีแผนการจ้างแรงงานจำนวน 9,472 คน ปัจจุบันจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 6,674 คน คิดเป็นร้อยละ 70.46



คุณภาพน้ำ (วันที่ 15 ก.พ. 67 เวลา 07.00 น.)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเต็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.20 (ปกติ)
บางปะกง	วัดบางคาง	1.00	0.07 (ปกติ)
ท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.24 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.25 (ปกติ)
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.11 (ปกติ)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง 2566/67 และผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง

ผลจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ.67)

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 24,985 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 13,067 ล้าน ลบ.ม. (52%) คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 11,918 ล้าน ลบ.ม. (48%)

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 8,700 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 4,681 ล้าน ลบ.ม. (54%) คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 4,019 ล้าน ลบ.ม. (46%)

ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 5,000 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 1,116 ล้าน ลบ.ม. (23%) คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 3,884 ล้าน ลบ.ม. (77%)

การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2566/67 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ.67)

ทั้งประเทศ คาดการณ์พื้นที่ที่เพาะปลูก 8.82 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 8.38 ล้านไร่ (95%)

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา คาดการณ์พื้นที่ที่เพาะปลูก 5.92 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 5.63 ล้านไร่ (95%)

ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง 0.84 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.25 ล้านไร่ (30%)

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการกำจัดวัชพืช และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองส่งน้ำ 1 ขวา สายใหญ่ ฝั่งซ้าย กม.0+000 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ
- ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 15 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Hydroflow ขนาด 24 นิ้ว บริเวณบ้านต้นไทร หมู่ที่ 11 ตำบลกระแจะ อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมรักษาระดับน้ำและความชื้นในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง

