

ข่าวกรมชลประทานร่วมใจลดใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า

STATION No. 2 SITE อาคารที่ทำการกรมฯ (ตึก 4 ชั้น)

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 KVA 12 / 24 KV 416/240 โวลต์ ยี่ห้อ. ถิรไทย (C.T. = 2000/5 A)

เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า หมายเลข 8769551,8769559


หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้านี้

1. สำนักงานเลขานุการกรม
2. กองการเงินและบัญชี
3. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
4. กองแผนงาน
5. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
6. กองพัสดุ
7. กลุ่มกิจกรรมพิเศษ

เขียน ผอ. ส่วน และ ผบ.ชน.
เพื่อโปรดทราบ


20/1/2558

นายพูลสวัสดิ์ แก้ววิมุติ
ผบ.ชน.

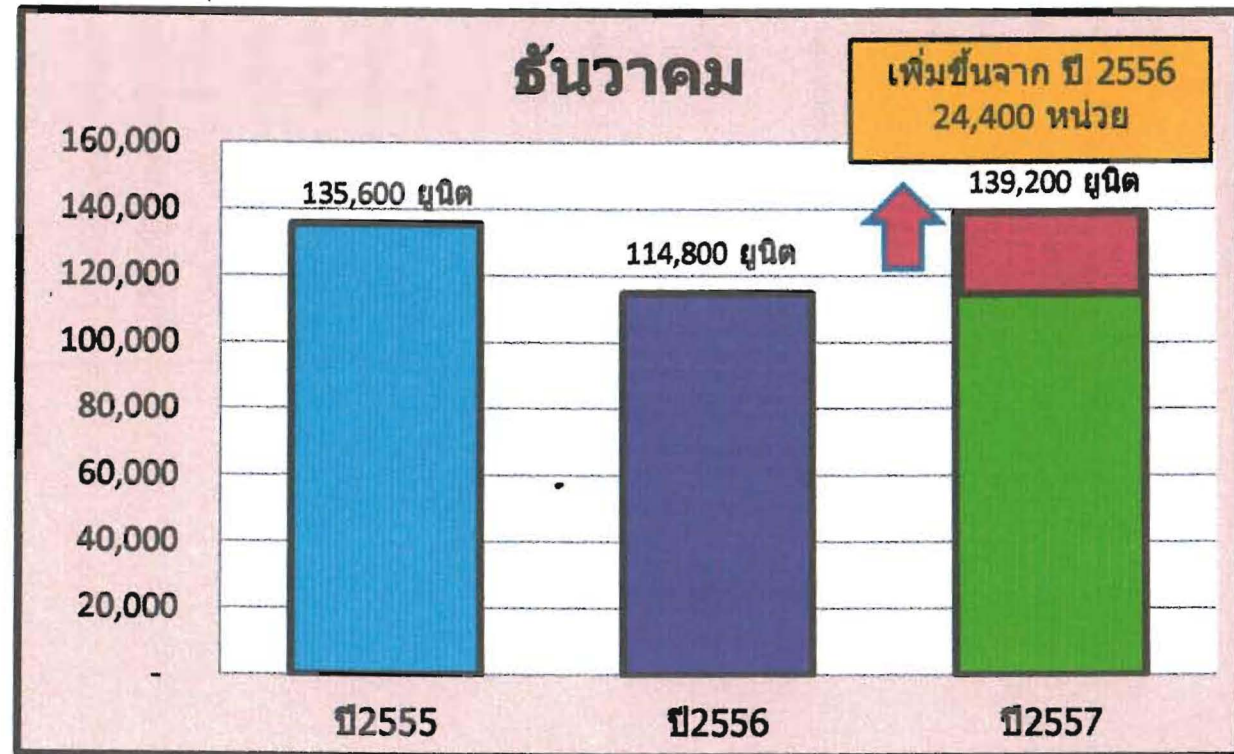

จัดทำโดย
ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า สำนักเครื่องจักรกล
กรมชลประทาน